Vezeték jele:	V 1-O 01418/14 hrsz. 01416/23 hrsz.
Vezeték helye:	

HOSSZ-SZELVÉNY

M_V=1:100
M_H=1:250

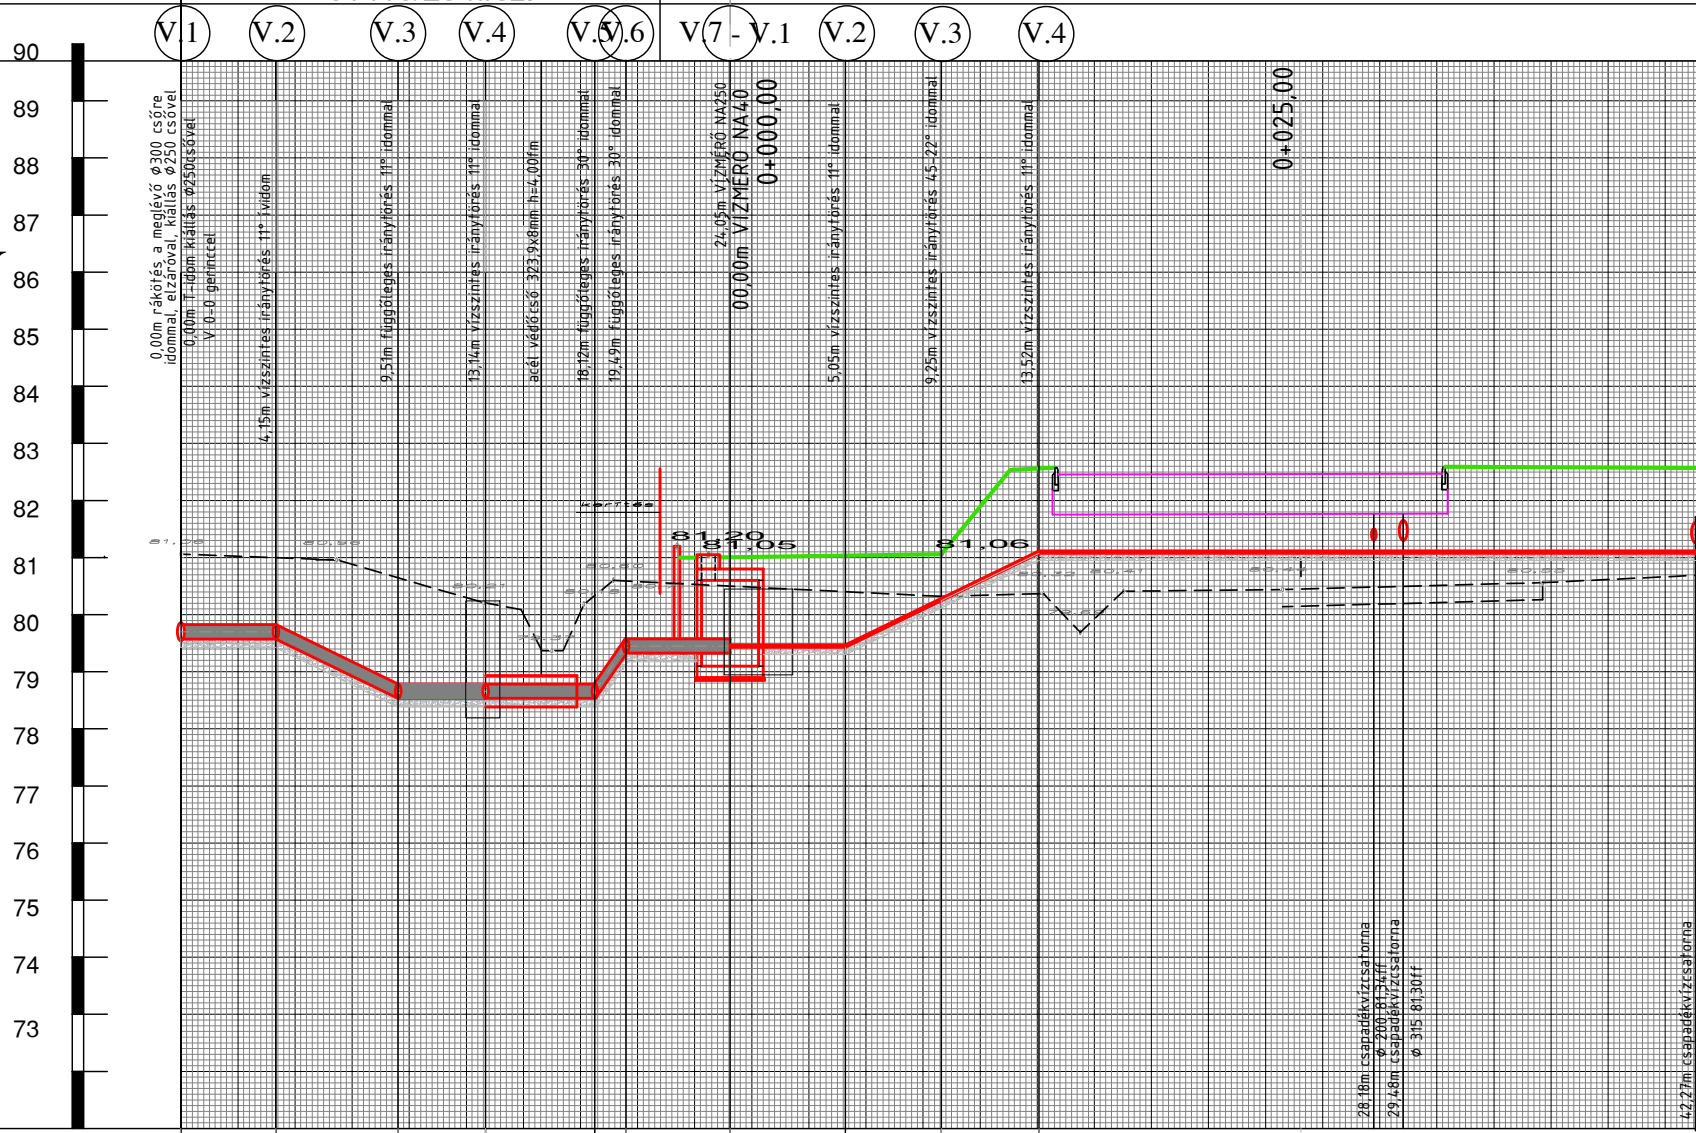

V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7 - V.1
V.2
V.3
V.4
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
0,00m rákötés a meglévő ϕ300 csőre idommal, elzáróval, kiállás ϕ250 csővel
0,00m T-idom kiállás ϕ250csővel V 0-0 gerinccel
4,15m vízszintes iránytörés 11° ívidom
9,51m függőleges iránytörés 11° idommal
13,14m vízszintes iránytörés 11° idommal
acél védőcső 323,9x8mm h=4,00fm
18,12m függőleges iránytörés 30° idommal
19,49m függőleges iránytörés 30° idommal
24,05m VÍZMÉRŐ NA250
00,00m VÍZMÉRŐ NA40
0+000,00
5,05m vízszintes iránytörés 11° idommal
9,25m vízszintes iránytörés 45-22° idommal
13,52m vízszintes iránytörés 11° idommal
0+025,00
81,20
81,05
81,06
28,18m csapadékvízcsatorna
ϕ 200 81,34ff
29,48m csapadékvízcsatorna
ϕ 315 81,30ff
42,27m csapadékvízcsatorna

Balti alapsík 0,00 mBf.

Terepszint (mBf.)	meglévõ	81,06	81,00	80,71	80,21	80,59	80,59	80,50	80,40	80,32	80,32	
	tervezett	81,06	81,00	82,40	80,21	80,59	80,59	81,01	81,04	81,06	82,56	
Akna fedlapszint	(mBf.)											
Csőtengely	(mBf.)	79,70	79,70	78,66	78,66	78,66	79,45	79,45	79,45	80,27	81,10	
Egyes hossz	(m)		4,15	5,36	3,83	4,78	1,37	4,56	5,05	4,20	4,27	46,07
Folyamatos hossz	(m)		4,15	9,51	13,34	18,12	19,49	24,05	5,05	9,25	13,52	
Épül összesen	(fm)	24,05fm DN250x22,5 PE PE100 SDR11 PN16										

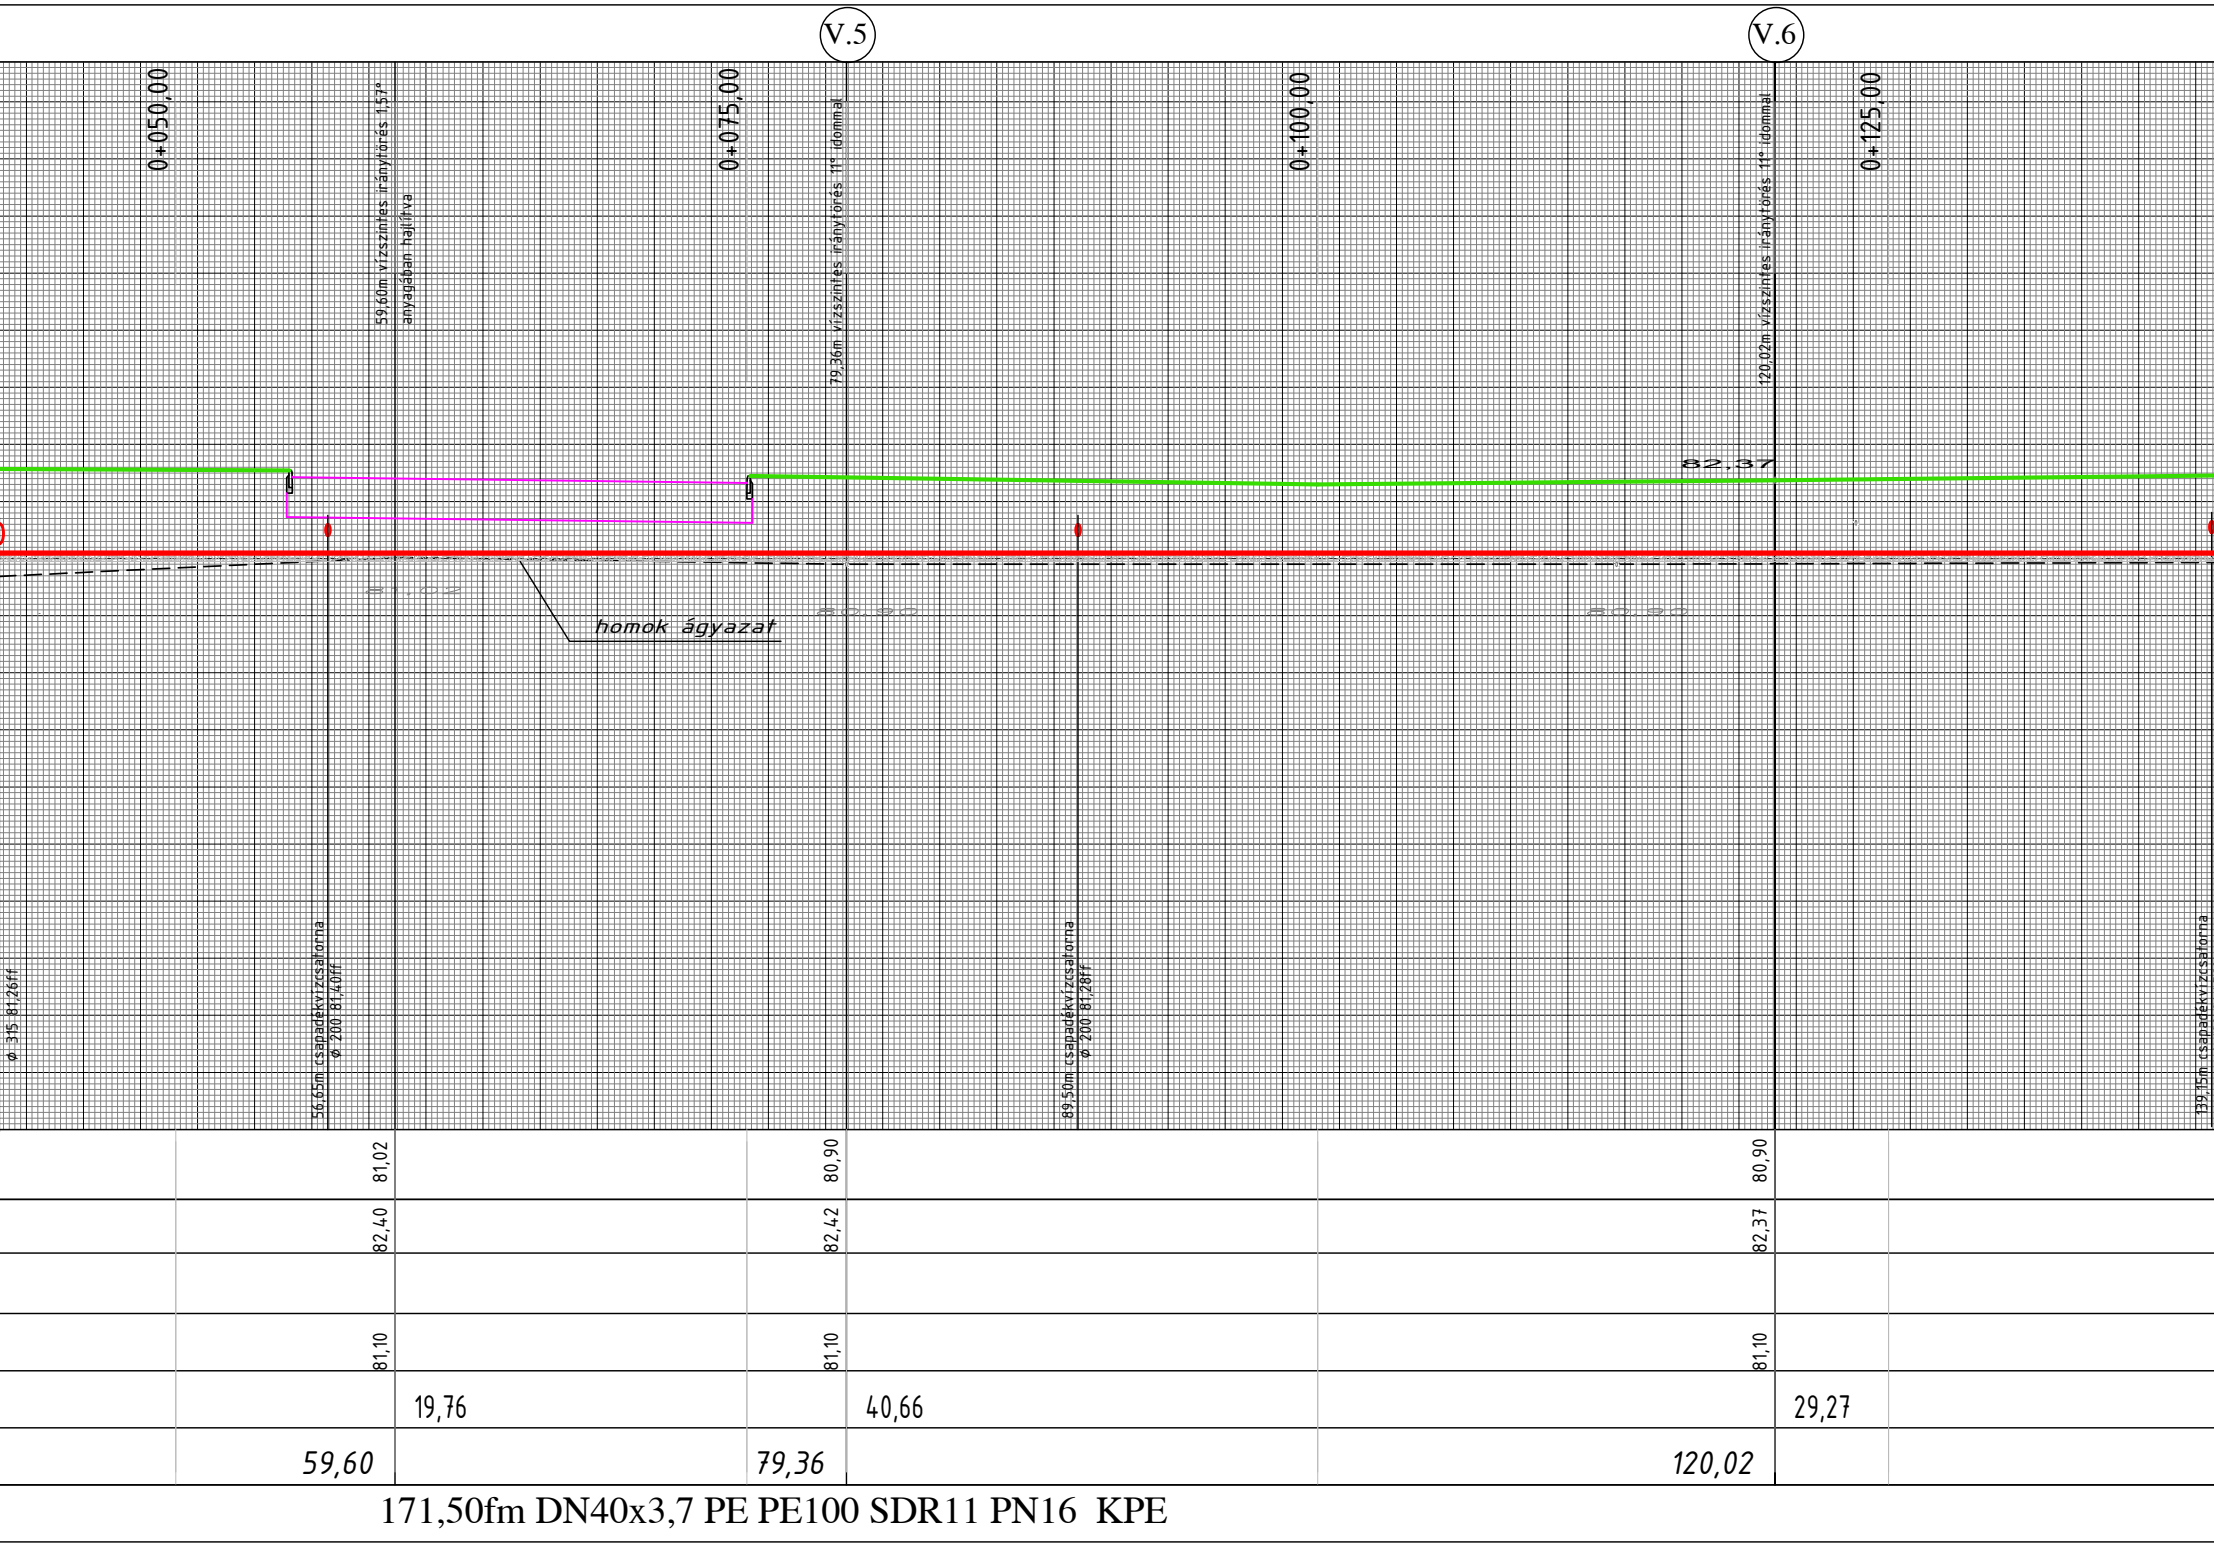
V.5
V.6
0+050,00
0+075,00
0+100,00
0+125,00
59,60m vízszintes iránytörés 1,57°
anyagában hajlítva
79,36m vízszintes iránytörés 11° idommal
120,02m vízszintes iránytörés 11° idommal
82,37
homok ágyazat
ϕ 315 81,26ff
56,65m csapadékvízcsatorna
ϕ 200 81,40ff
89,50m csapadékvízcsatorna
ϕ 200 81,28ff
139,15m csapadékvízcsatorna
81,02
80,90
80,90
82,40
82,42
82,37
81,10
81,10
81,10
19,76
40,66
29,27
59,60
79,36
120,02
171,50fm DN40x3,7 PE PE100 SDR11 PN16 KPE

V 2-0

01416/7 hrsz.

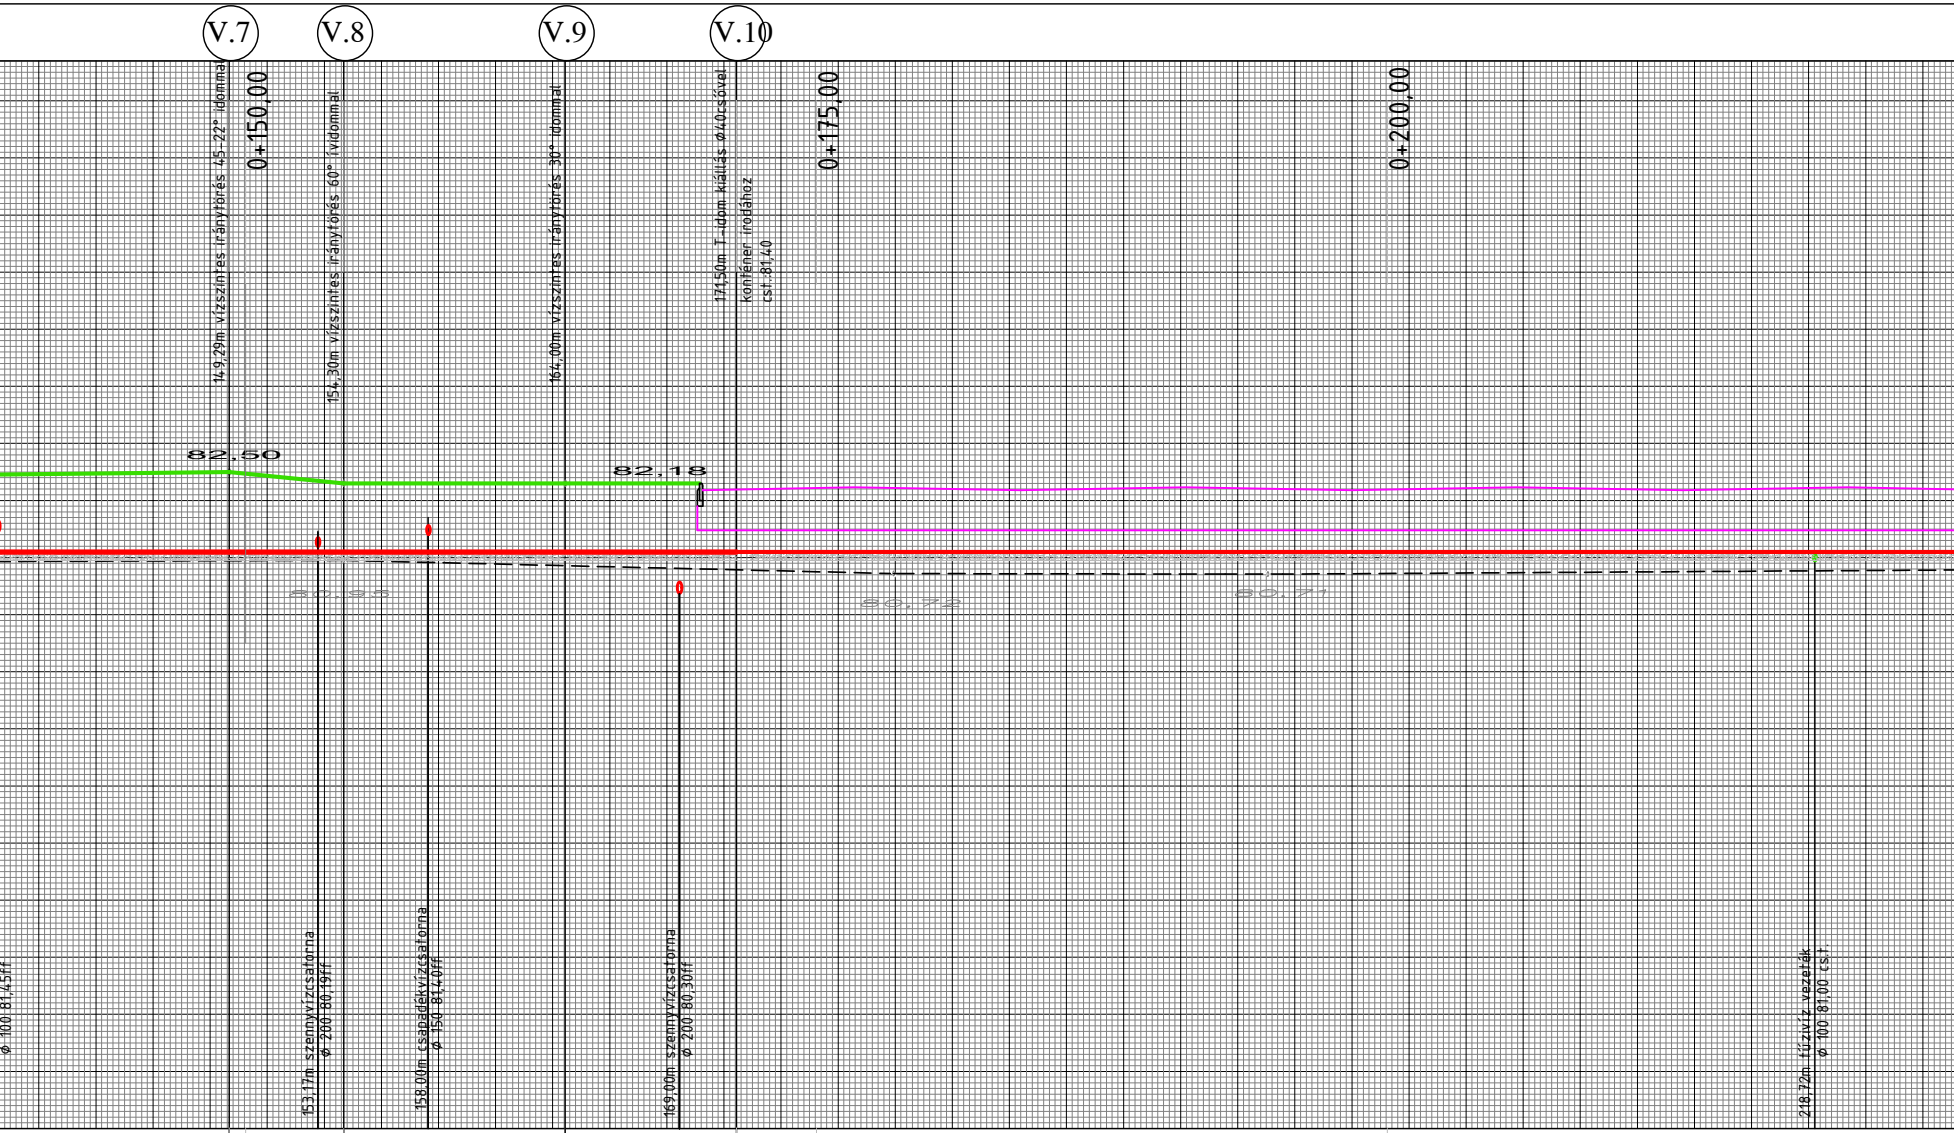
V.7
V.8
V.9
V.10
0+150,00
0+175,00
0+200,00
149,29m vízszintes iránytörés 45-22° idommal
154,30m vízszintes iránytörés 60° ívidommal
164,00m vízszintes iránytörés 30° idommal
171,50m T-idom kiállás ø40csővel
konténer irodához
cst:81,40
82,50
82,18
80,95
80,72
80,71
ø 100 81,45ff
153,17m szennyvízcsatorna
ø 200 80,19ff
158,00m csapadékvízcsatorna
ø 150 81,40ff
169,00m szennyvízcsatorna
ø 200 80,30ff
218,72m tűzivíz vezeték
ø 100 81,00 cs.t

80,90	80,95	80,90	80,90	
82,50	82,30	82,30	82,30	
81,10	81,10	81,10	81,10	
	5,01	9,70	7,50	192,73
149,29	154,30	164,00	171,50	

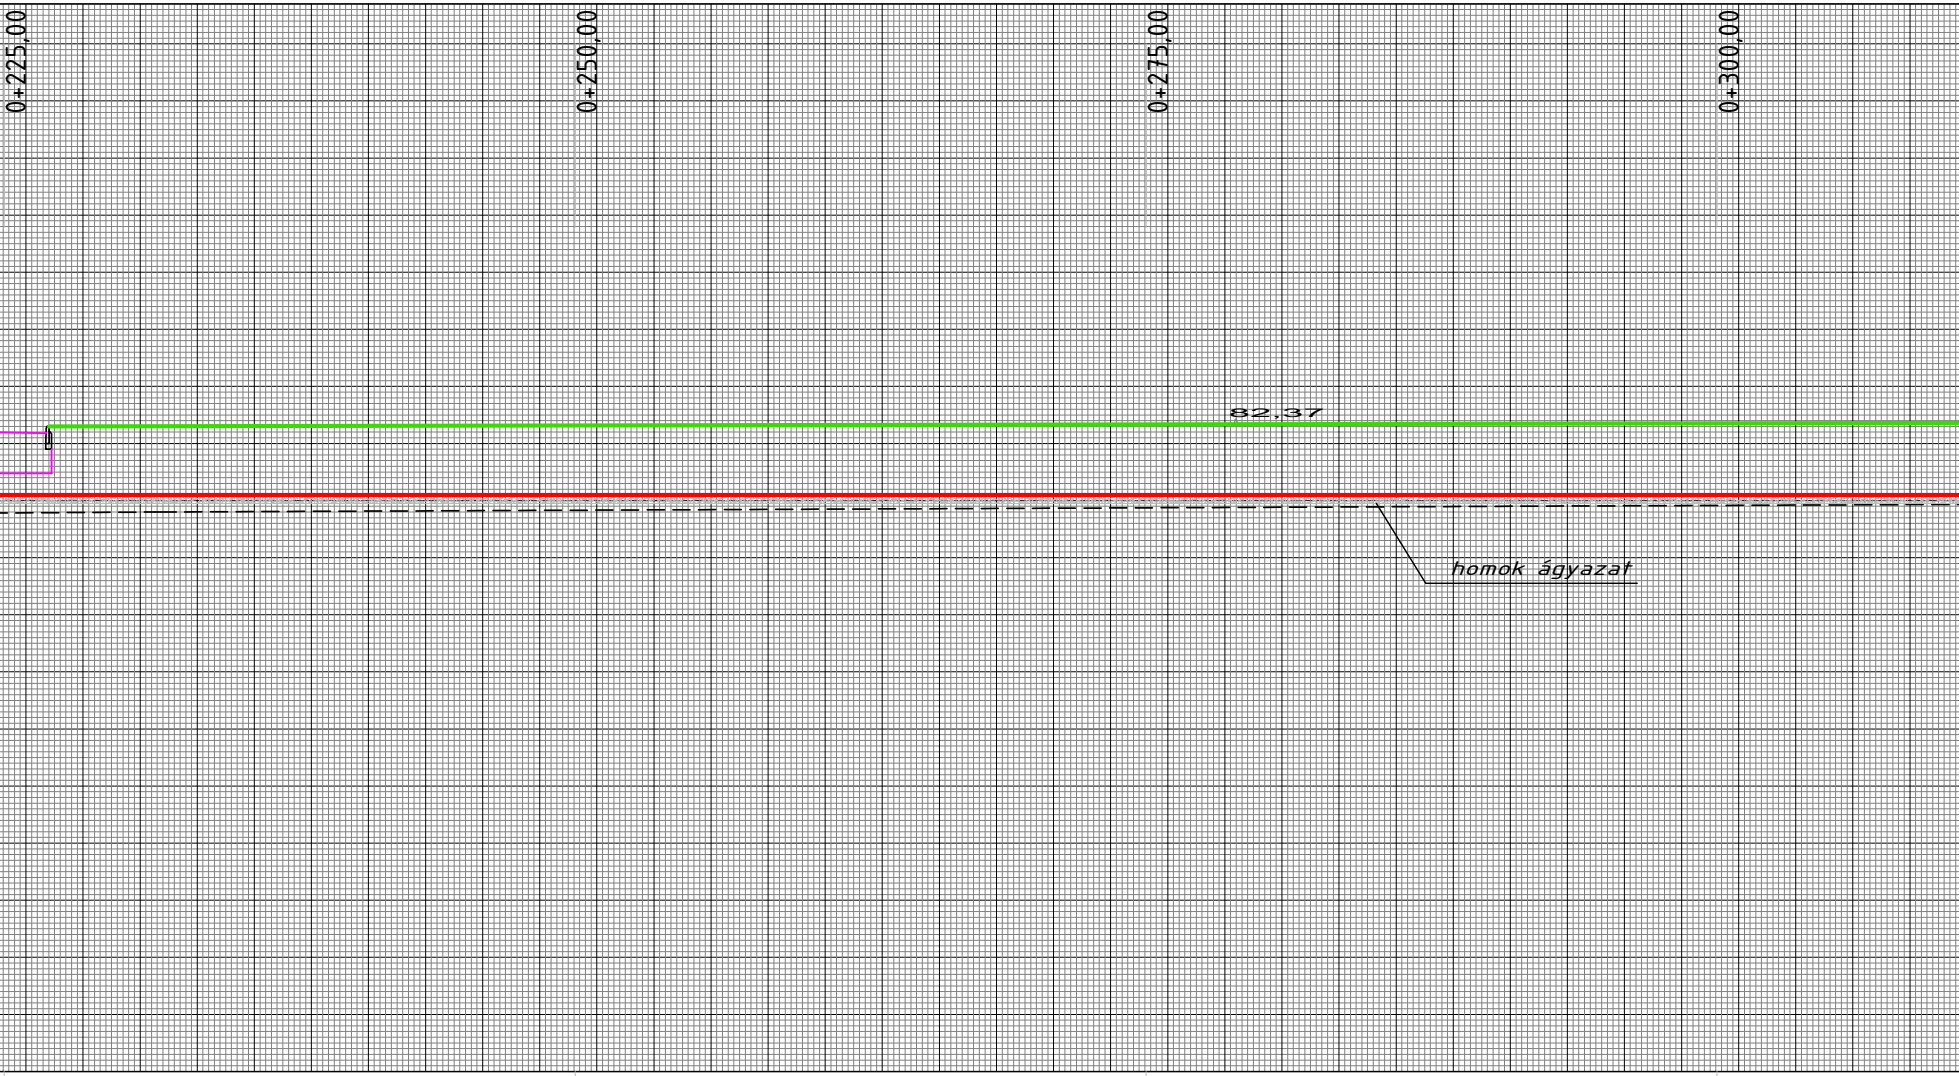
0+225,00
0+250,00
0+275,00
0+300,00
82,37
homok ágyazat

201,00fm DN32x3,0 PE PE100 SDR11 PN16   KPE

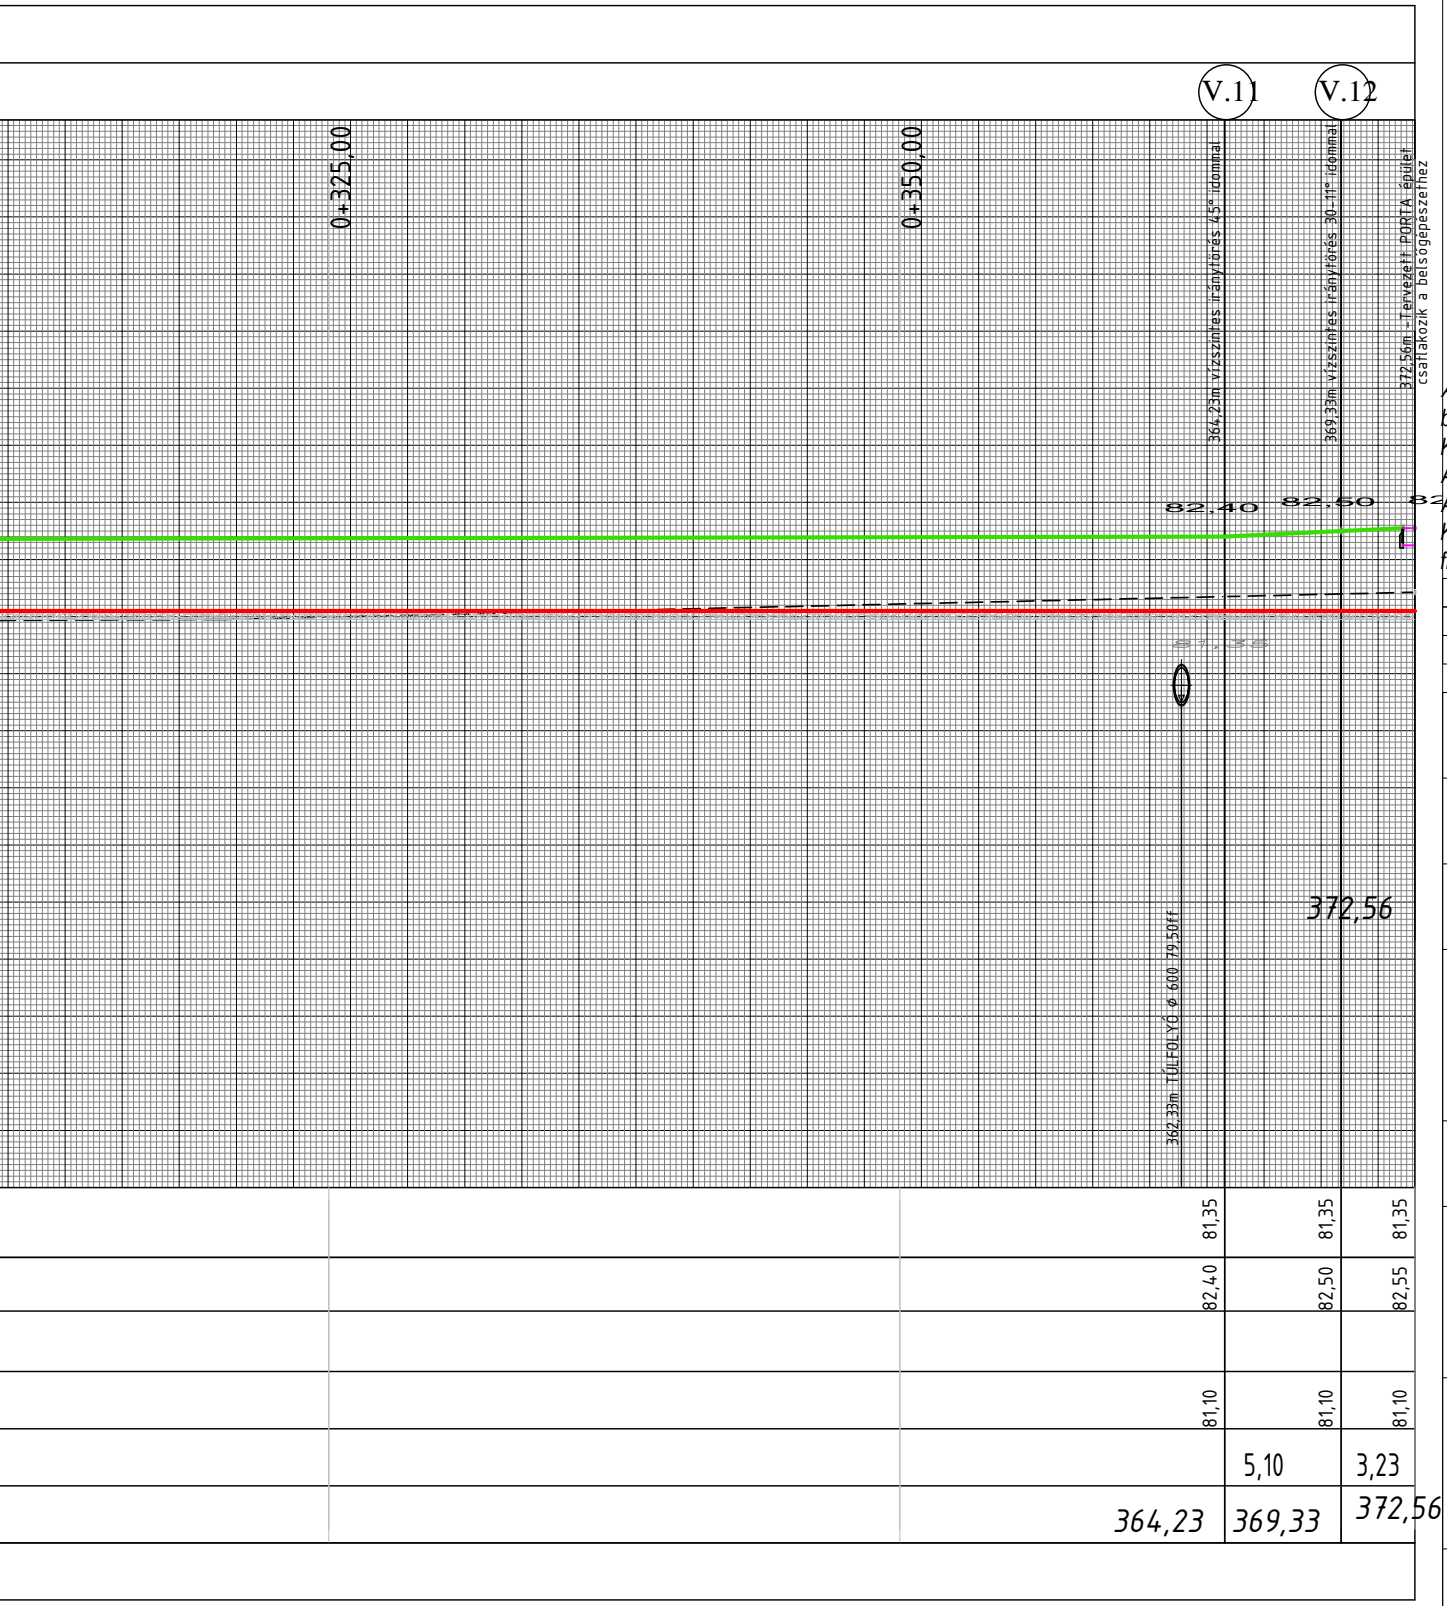
V.11
V.12
0+325,00
0+350,00
364,23m vízszintes iránytörés 45° idommal
369,33m vízszintes iránytörés 30-11° idommal
372,56m - Tervezett PORTA épület
csatlakozik a belsőgépészethez
82,40
82,50
372,56
362,33m TÚLFOLYÓ ø 600 79,50fF
81,35
81,35
81,35
82,40
82,50
82,55
81,10
81,10
81,10
5,10
3,23
364,23
369,33
372,56

JELMAGYARÁZAT:

- – — — – Meglévő terep
- 🟥 Tervezett gerinc
- ▨ Tervezett homok ágyazat
- 🟩 Tervezett terep
- — Tervezett burkolat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

000			
Index	Változás	Dátum	

Rajz megnevezése: VÍZVEZETÉK HOSSZ-SZELVÉNYE
V 1-0, V 2-0
Rajzszám: MK-7
Index: 001
Szakág: Út-közműépítés
Munkaszám: 21133-a
Lépték: M=1:100
M=1:250
Tervfajta: Kiviteli terv
Dátum: 2025.07.

Megbízás tárgya:
METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY
ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely:
Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:
METRANS
METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:
T·P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:
Miklósi Attila *okleveles építőmérnök*
KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513