Vezeték jele:

Vezeték helye:

HOSSZ-SZELVÉNY

M_V=1:100
M_H=1:250

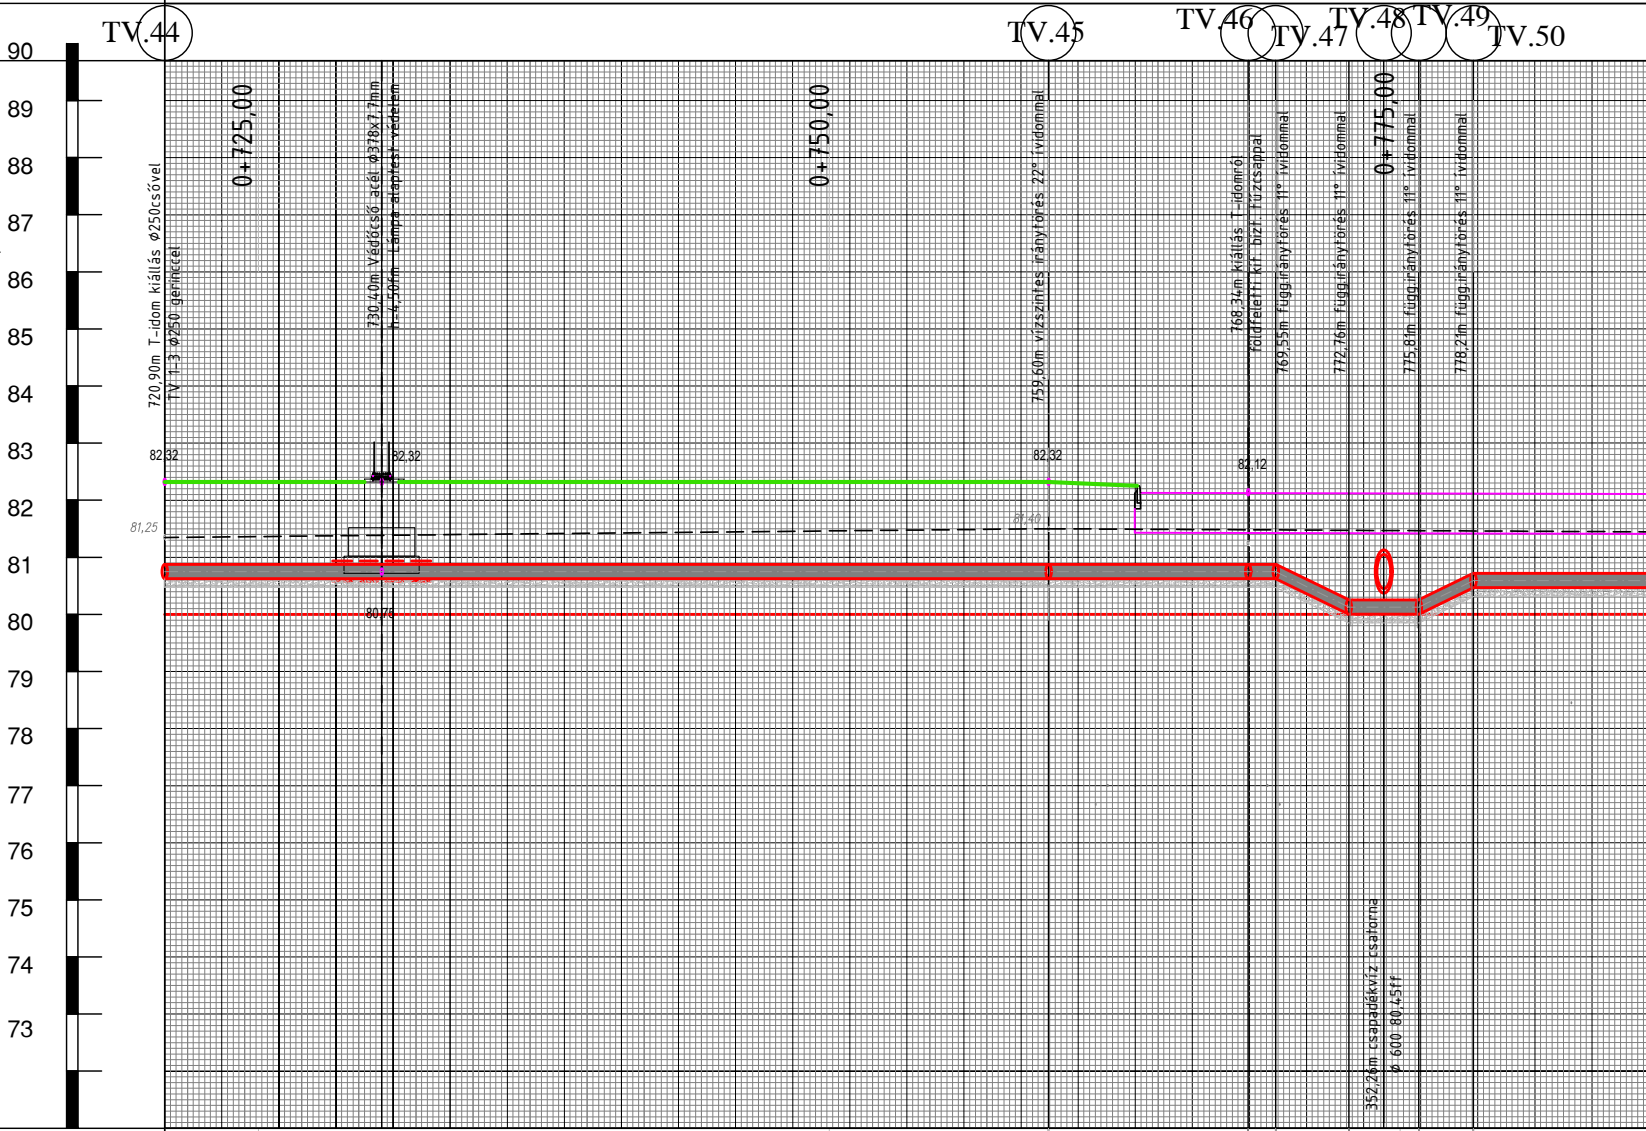
TV.44
TV.45
TV.46
TV.47
TV.48
TV.49
TV.50
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
0+725,00
0+750,00
0+775,00
720,90m T-idom kiállás ⌀250csővel
TV 1-3 ⌀250 gerinccel
730,40m Védőcső acél ⌀378x7,7mm
h=4,50fm Lámpa alaptest védelem
759,60m vízszintes iránytörés 22° ívidommal
768,34m kiállás T-idomról
földfeletti kit. bizt. fűzcsappal
769,55m függ.iránytörés 11° ívidommal
772,76m függ.iránytörés 11° ívidommal
775,81m függ.iránytörés 11° ívidommal
778,21m függ.iránytörés 11° ívidommal
82,32
82,32
82,32
82,12
81,25
81,40
80,76
352,26m csapadékvíz csatorna
⌀ 600 80,45ff

Balti alapsík 0,00 mBf.

Terepszint (mBf.)	meglévõ	81,32	81,40	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	
	tervezett	82,25	82,32	82,12	82,12	82,12	82,12	82,12	
Akna fedlapszint	(mBf.)								
Csőtengely	(mBf.)	80,75	80,75	80,75	80,75	80,13	80,13	80,59	
Egyes hossz	(m)	38,70	8,74	1,21	3,21	3,05	2,40	24,37	
Folyamatos hossz	(m)	720,90	759,60	768,34	769,55	772,76	775,81	778,21	
Épül összesen	(fm)								

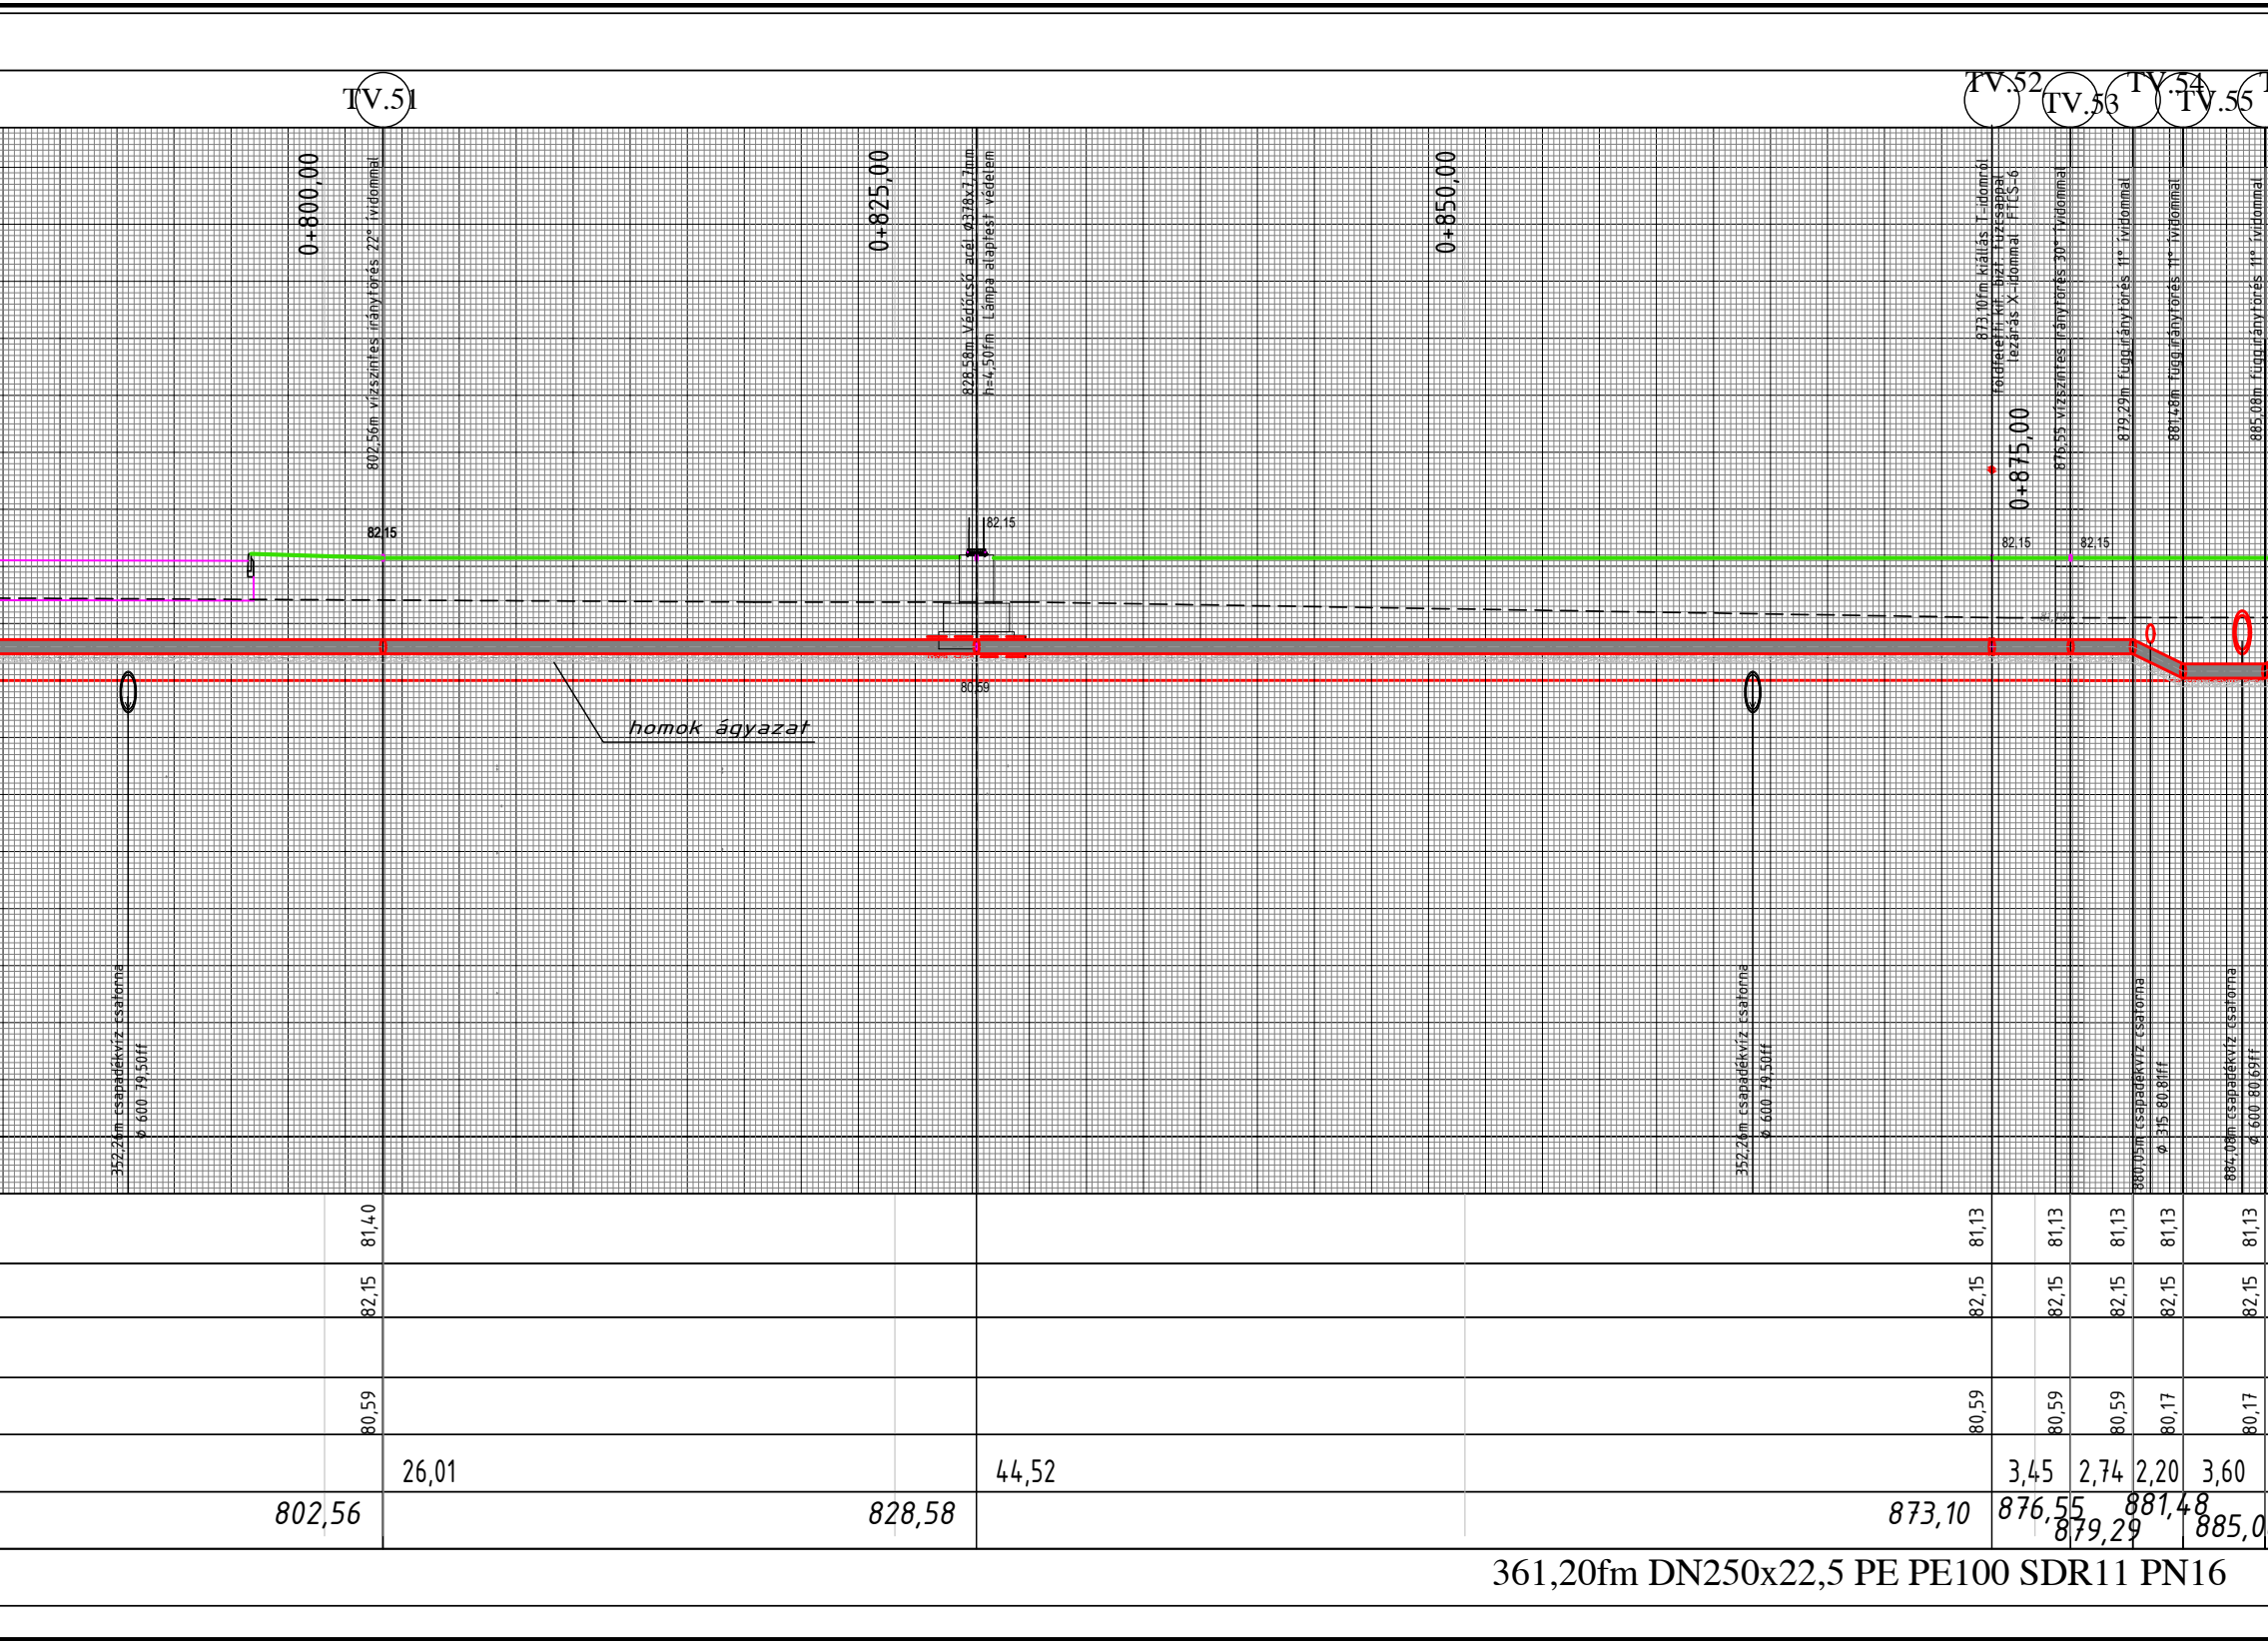
TV.51
TV.52
TV.53
TV.54
TV.55
0+800,00
802,56m vízszintes iránytörés 22° ívidommal
0+825,00
828,58m Védőcső acél ø378x7,7mm
h=4,50fm Lámpa alaptest védelem
0+850,00
873,10fm kiállás T-idomról
Földfeletti kif. bizt. tűzcsappal
lezárás X-idommal FTCS-6
0+875,00
876,55 vízszintes iránytörés 30° ívidommal
879,29m függiránytörés 11° ívidommal
881,48m függiránytörés 11° ívidommal
885,08m függiránytörés 11° ívidommal
82,15
82,15
82,15
82,15
80,59
homok ágyazat
352,26m csapadékvíz csatorna
ø 600 79,50ff
352,26m csapadékvíz csatorna
ø 600 79,50ff
880,05m csapadékvíz csatorna
ø 315 80,81ff
884,08m csapadékvíz csatorna
ø 600 80,69ff
81,40
81,13
81,13
81,13
81,13
81,13
82,15
82,15
82,15
82,15
82,15
82,15
80,59
80,59
80,59
80,59
80,17
80,17
26,01
44,52
3,45
2,74
2,20
3,60
802,56
828,58
873,10
876,55
879,29
881,48
885,0
361,20fm DN250x22,5 PE PE100 SDR11 PN16

TV 1-O 01416/7 hrsz. 3.szakasz

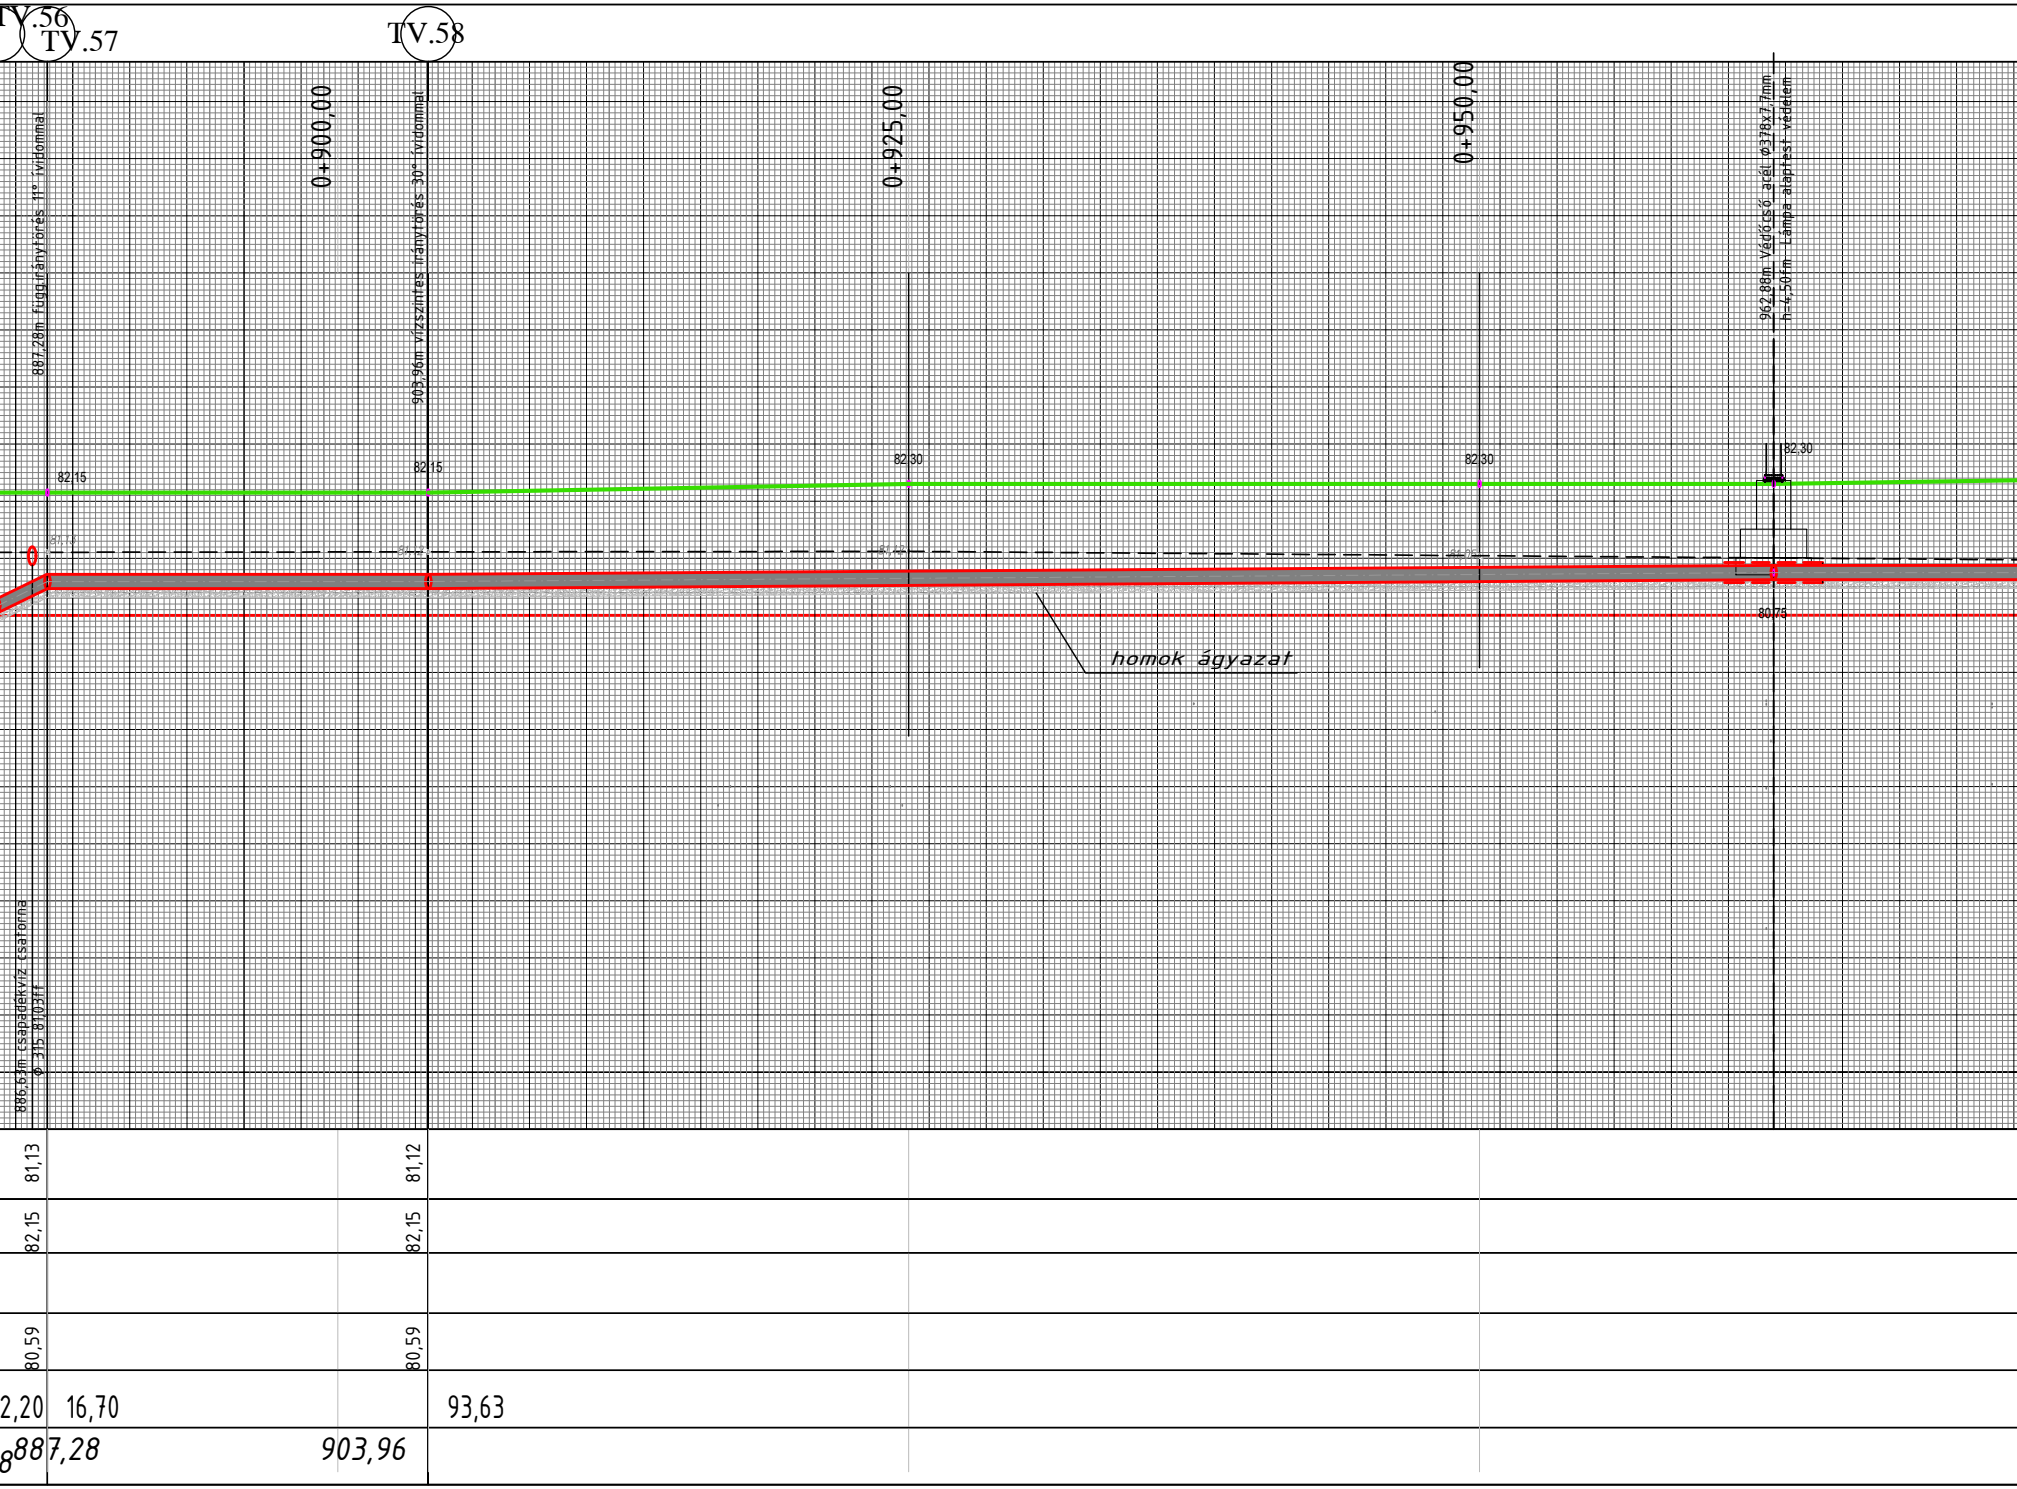
TV.56
TV.57
TV.58
887,28m függ.iránytörés 11° ívidommal
0+900,00
903,96m vízszintes iránytörés 30° ívidommal
0+925,00
0+950,00
962,88m Védőcső acél ϕ378x7,7mm
h=4,50fm Lámpa alaptest védelem
82,15
82,15
82,30
82,30
82,30
80,75
homok ágyazat
886,63m csapadékvíz csatorna
ϕ 315 81,03ff
81,13
81,12
82,15
82,15
80,59
80,59
2,20
16,70
93,63
887,28
903,96

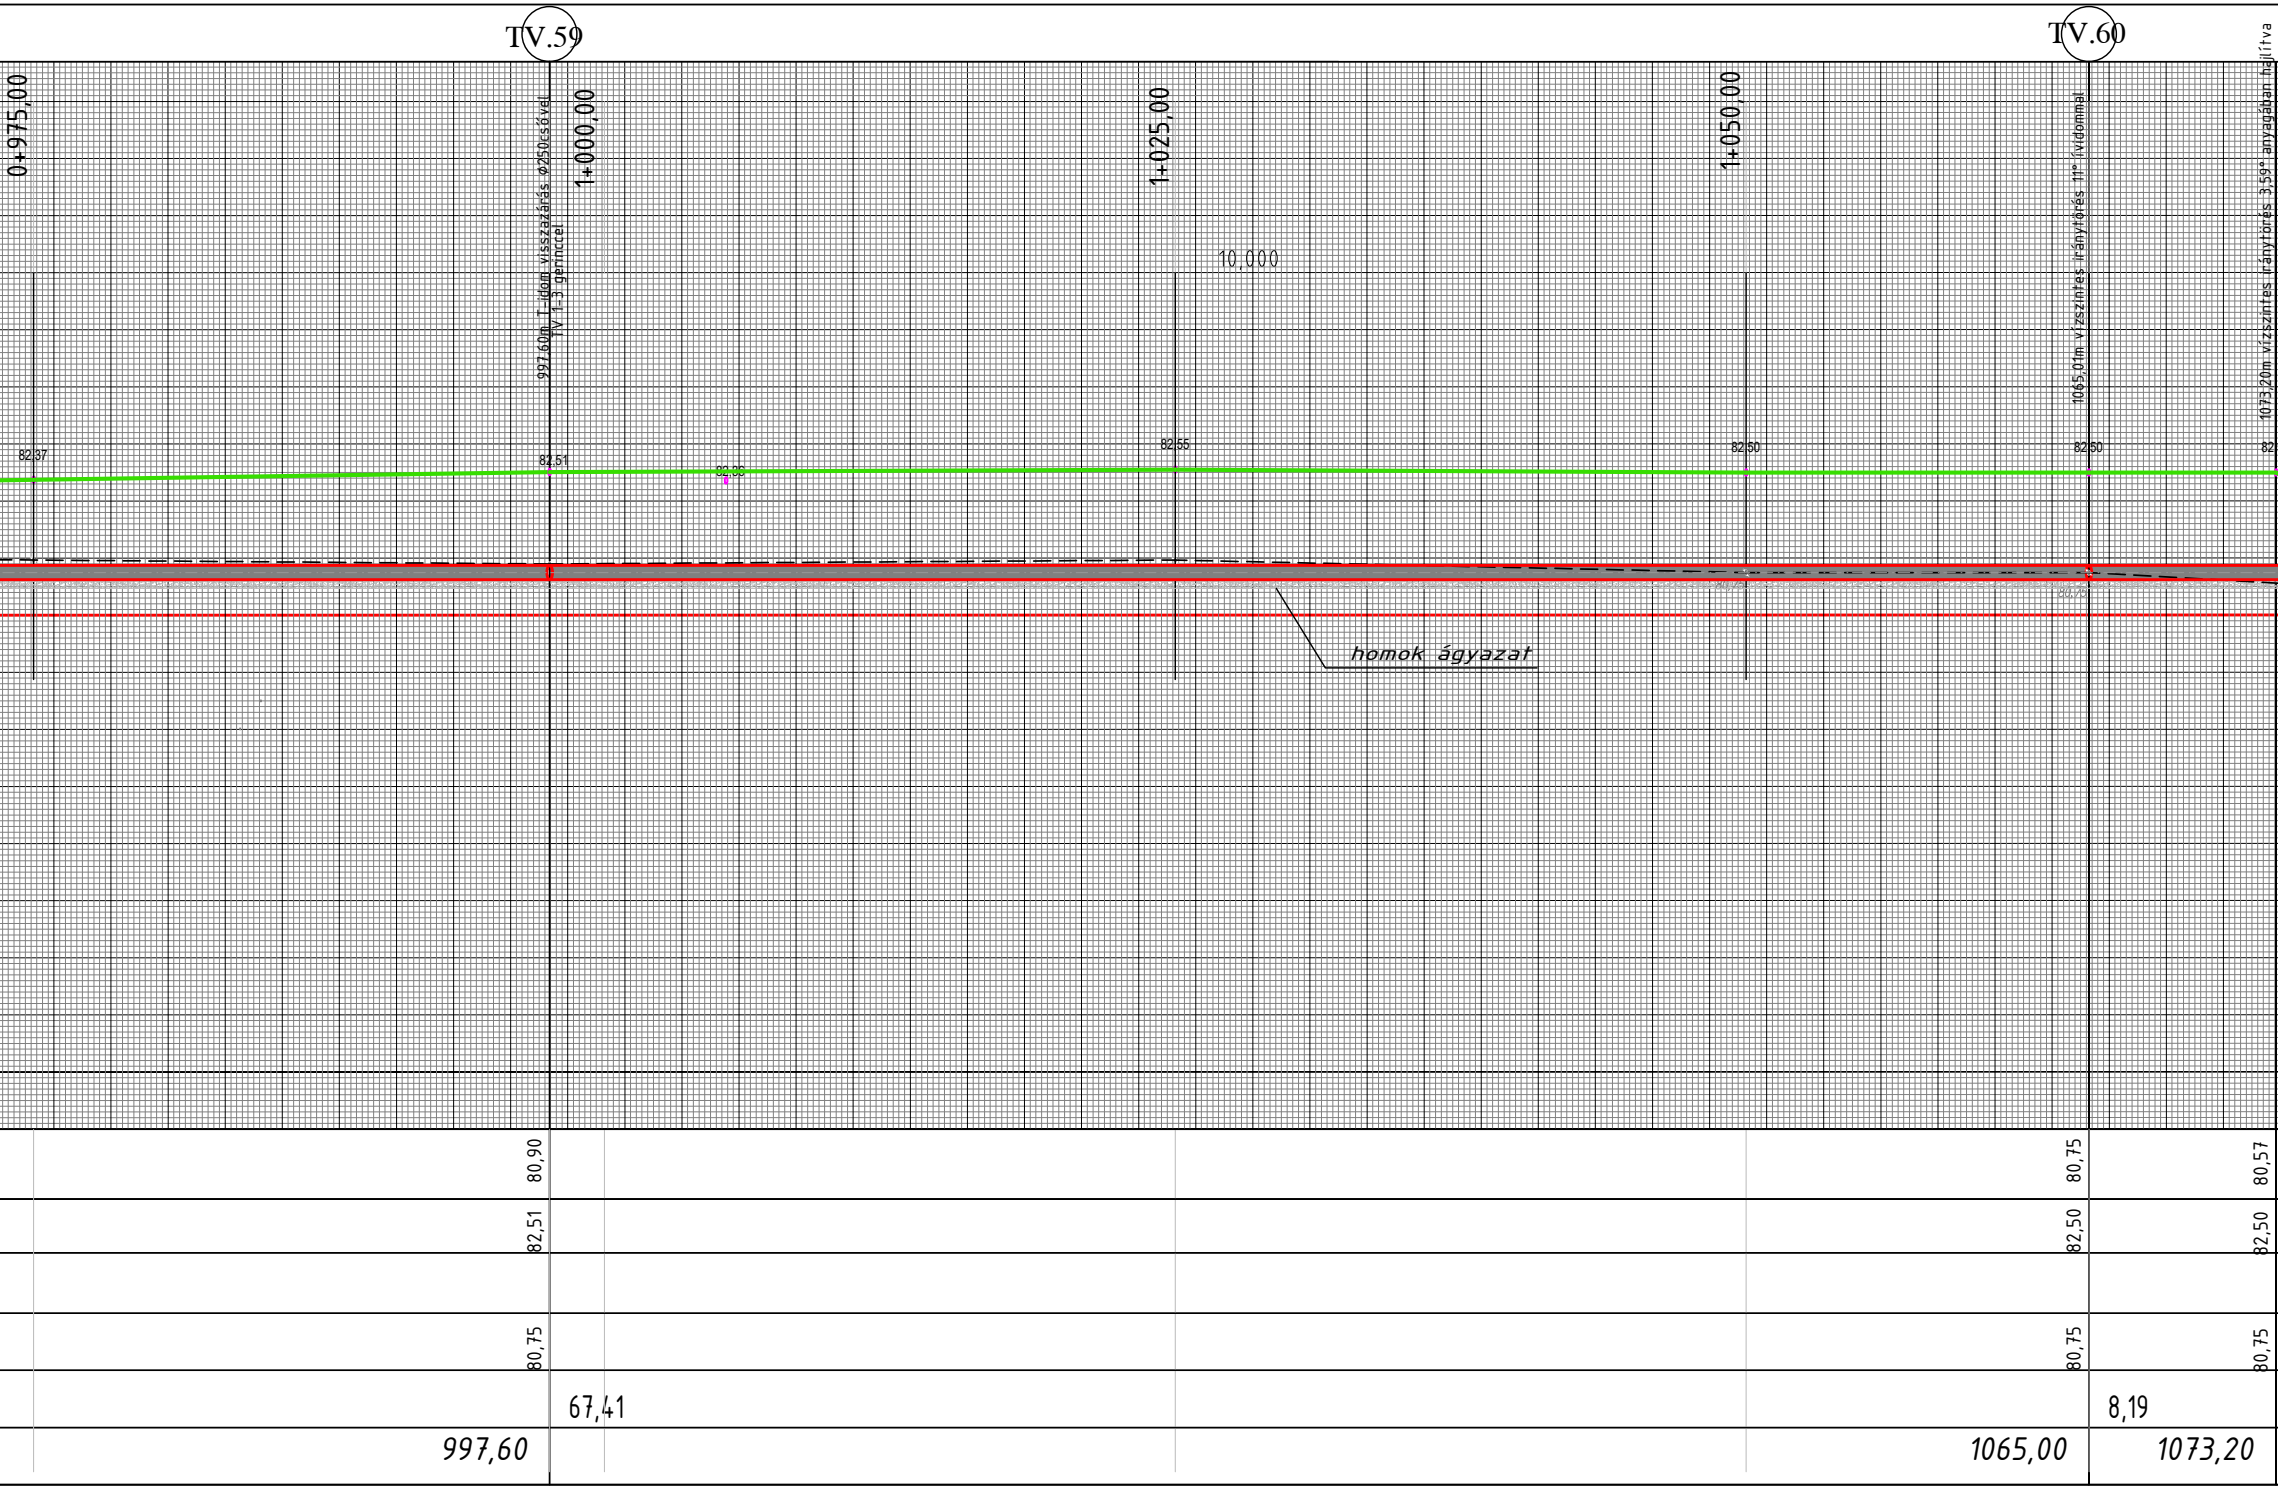
TV.59
TV.60
0+975,00
997,60m T-idom visszazárás Φ250csővel
TV 1-3 gerinccel
1+000,00
1+025,00
1+050,00
1065,01m vízszintes iránytörés 11° ívidommal
1073,20m vízszintes iránytörés 3,59° anyagában hajlítva
10,000
82,37
82,51
82,33
82,55
82,50
82,50
82
homok ágyazat
80,90
82,51
80,75
80,75
82,50
80,75
80,57
82,50
80,75
67,41
8,19
997,60
1065,00
1073,20

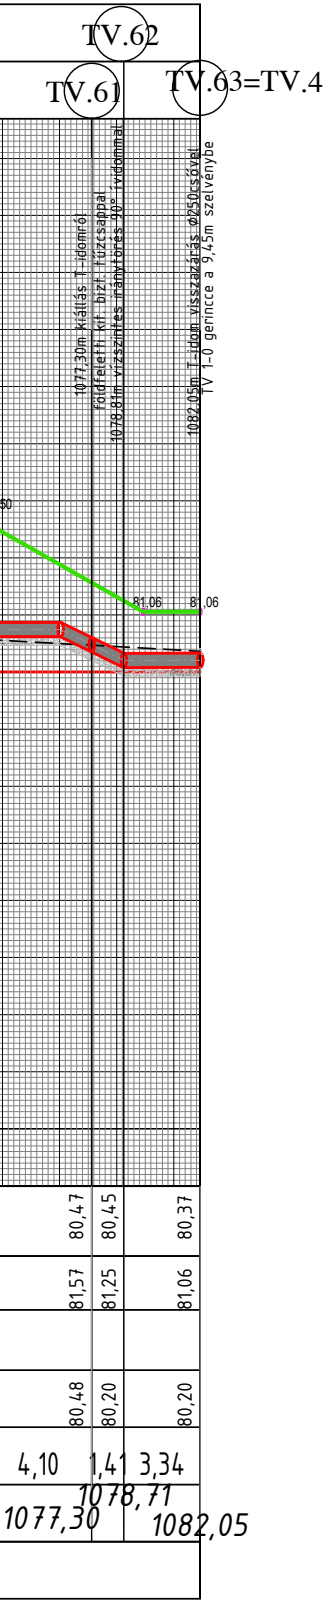
TV.62
TV.61
TV.63=TV.4
1077,30m kiállás T-idomról
földfeletti kit. bizt. tűzcsappal
1078,81m vízszintes iránytörés 90° ívidommal
1082,05m T-idom visszazárás Ø250csővel
TV 1-0 gerincce a 9,45m szelvénybe
81,06
81,06
80,47
80,45
80,37
81,57
81,25
81,06
80,48
80,20
80,20
4,10
1,41
3,34
1077,30
1078,71
1082,05

JELMAGYARÁZAT:

— — —	Meglévő terep
🟥	Tervezett gerinc
▨	Tervezett homok ágyazat
🟩	Tervezett terep
—	Tervezett burkolat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

000			
Index	Változás	Dátum	

Rajz megnevezése:
TŰZIVÍZVEZETÉK HOSSZ-SZELVÉNYE
TV 1-0 3.szakasz

Rajzszám: MK-10

Index: 001

Szakág: Út-közműépítés

Munkaszám: 21133-a

Lépték: M=1:100 M=1:250

Tervfajta: Kiviteli terv

Dátum: 2025.07.

Megbízás tárgya:
METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY
ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely: Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:
METRANS
METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:
T·P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:
Miklósi Attila *okleveles építőmérnök*
KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513