Vezeték jele:

Vezeték helye:

HOSSZ-SZELVÉNY

$M_V=1:100$
$M_H=1:250$

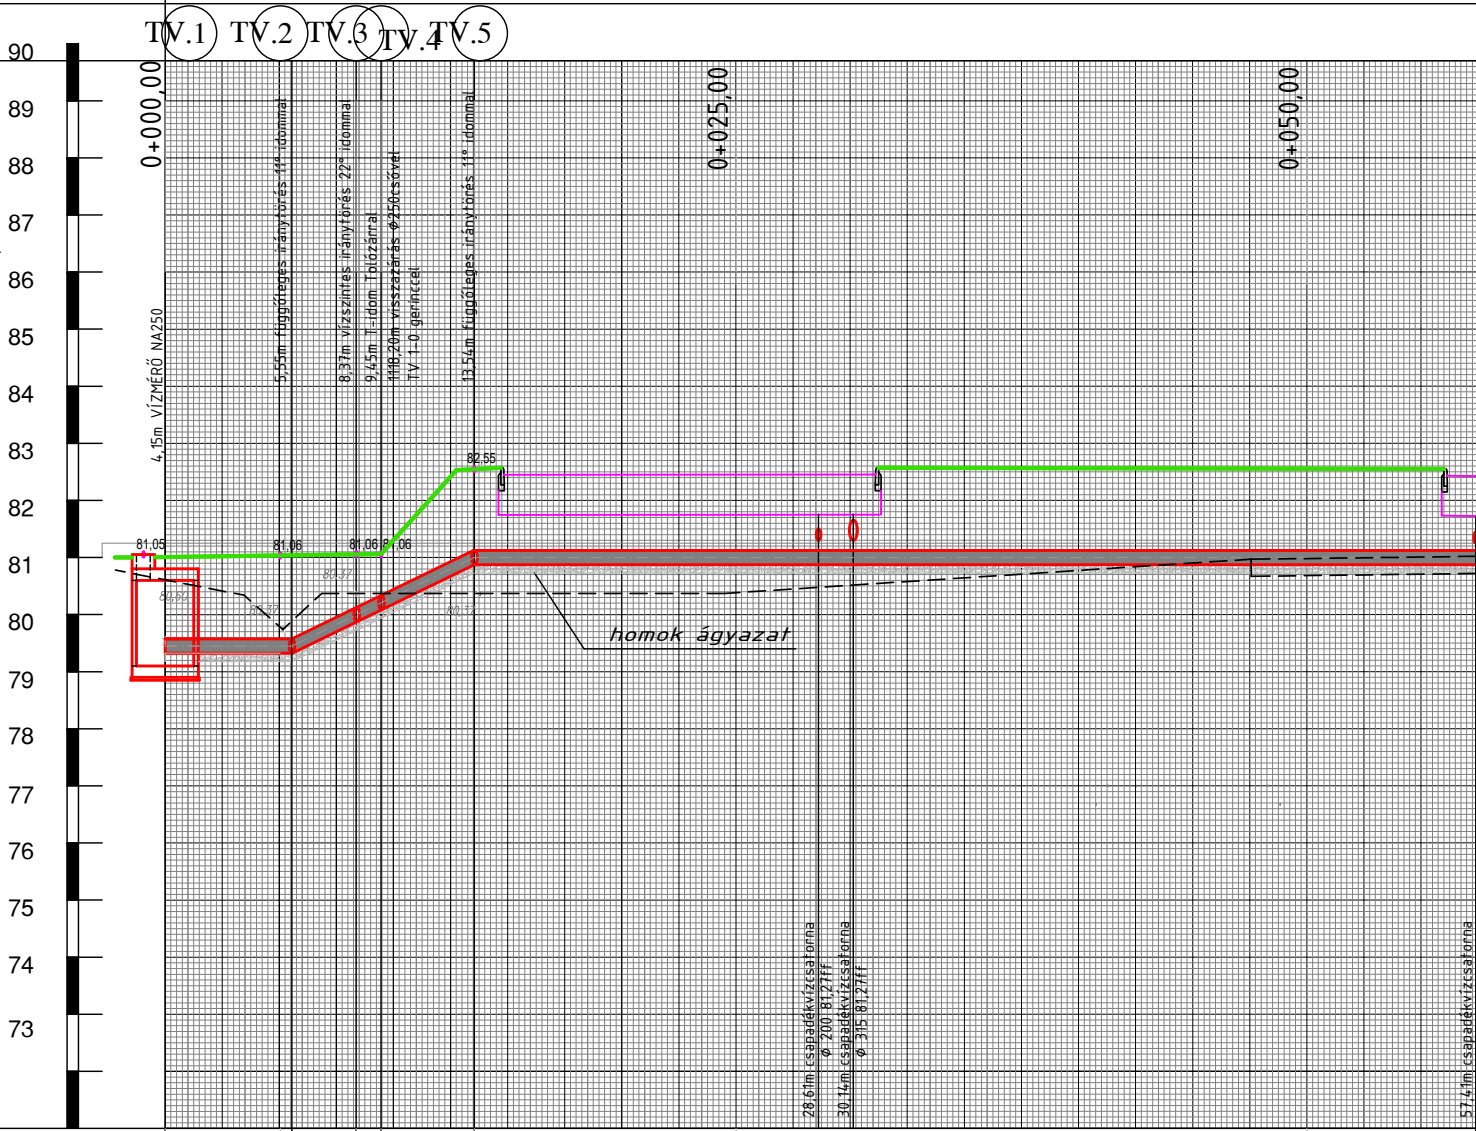
TV.1
TV.2
TV.3
TV.4
TV.5
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
0+000,00
0+025,00
0+050,00
4,15m VÍZMÉRŐ NA250
5,55m függőleges iránytörés 11° idommal
8,37m vízszintes iránytörés 22° idommal
9,45m T-idom Tolózárral
1118,20m visszazárás Ø250csővel
TV 1-0 gerinccel
13,54m függőleges iránytörés 11° idommal
81,05
81,06
81,06
81,06
82,55
80,60
80,37
80,37
80,37
homok ágyazat
28,61m csapadékvízcsatorna
ϕ 200 81,27ff
30,14m csapadékvízcsatorna
ϕ 315 81,27ff
57,41m csapadékvízcsatorna

Balti alapsík 0,00 mBf.

Terepszint (mBf.)	meglévõ	80,60	79,74	80,37	80,37	80,37	
	tervezett	81,00	81,03	81,06	81,06	82,55	
Akna fedlapszint	(mBf.)						
Csõtengely	(mBf.)	79,45	79,45	80.00	80.21	81,00	
Egyes hossz	(m)		5,55	2,82	1,08	4,09	46,82
Folyamatos hossz	(m)		5,55	8,37	9,45	13,54	60
Épül összesen	(fm)						

TV 1-O 01416/7 hrsz.

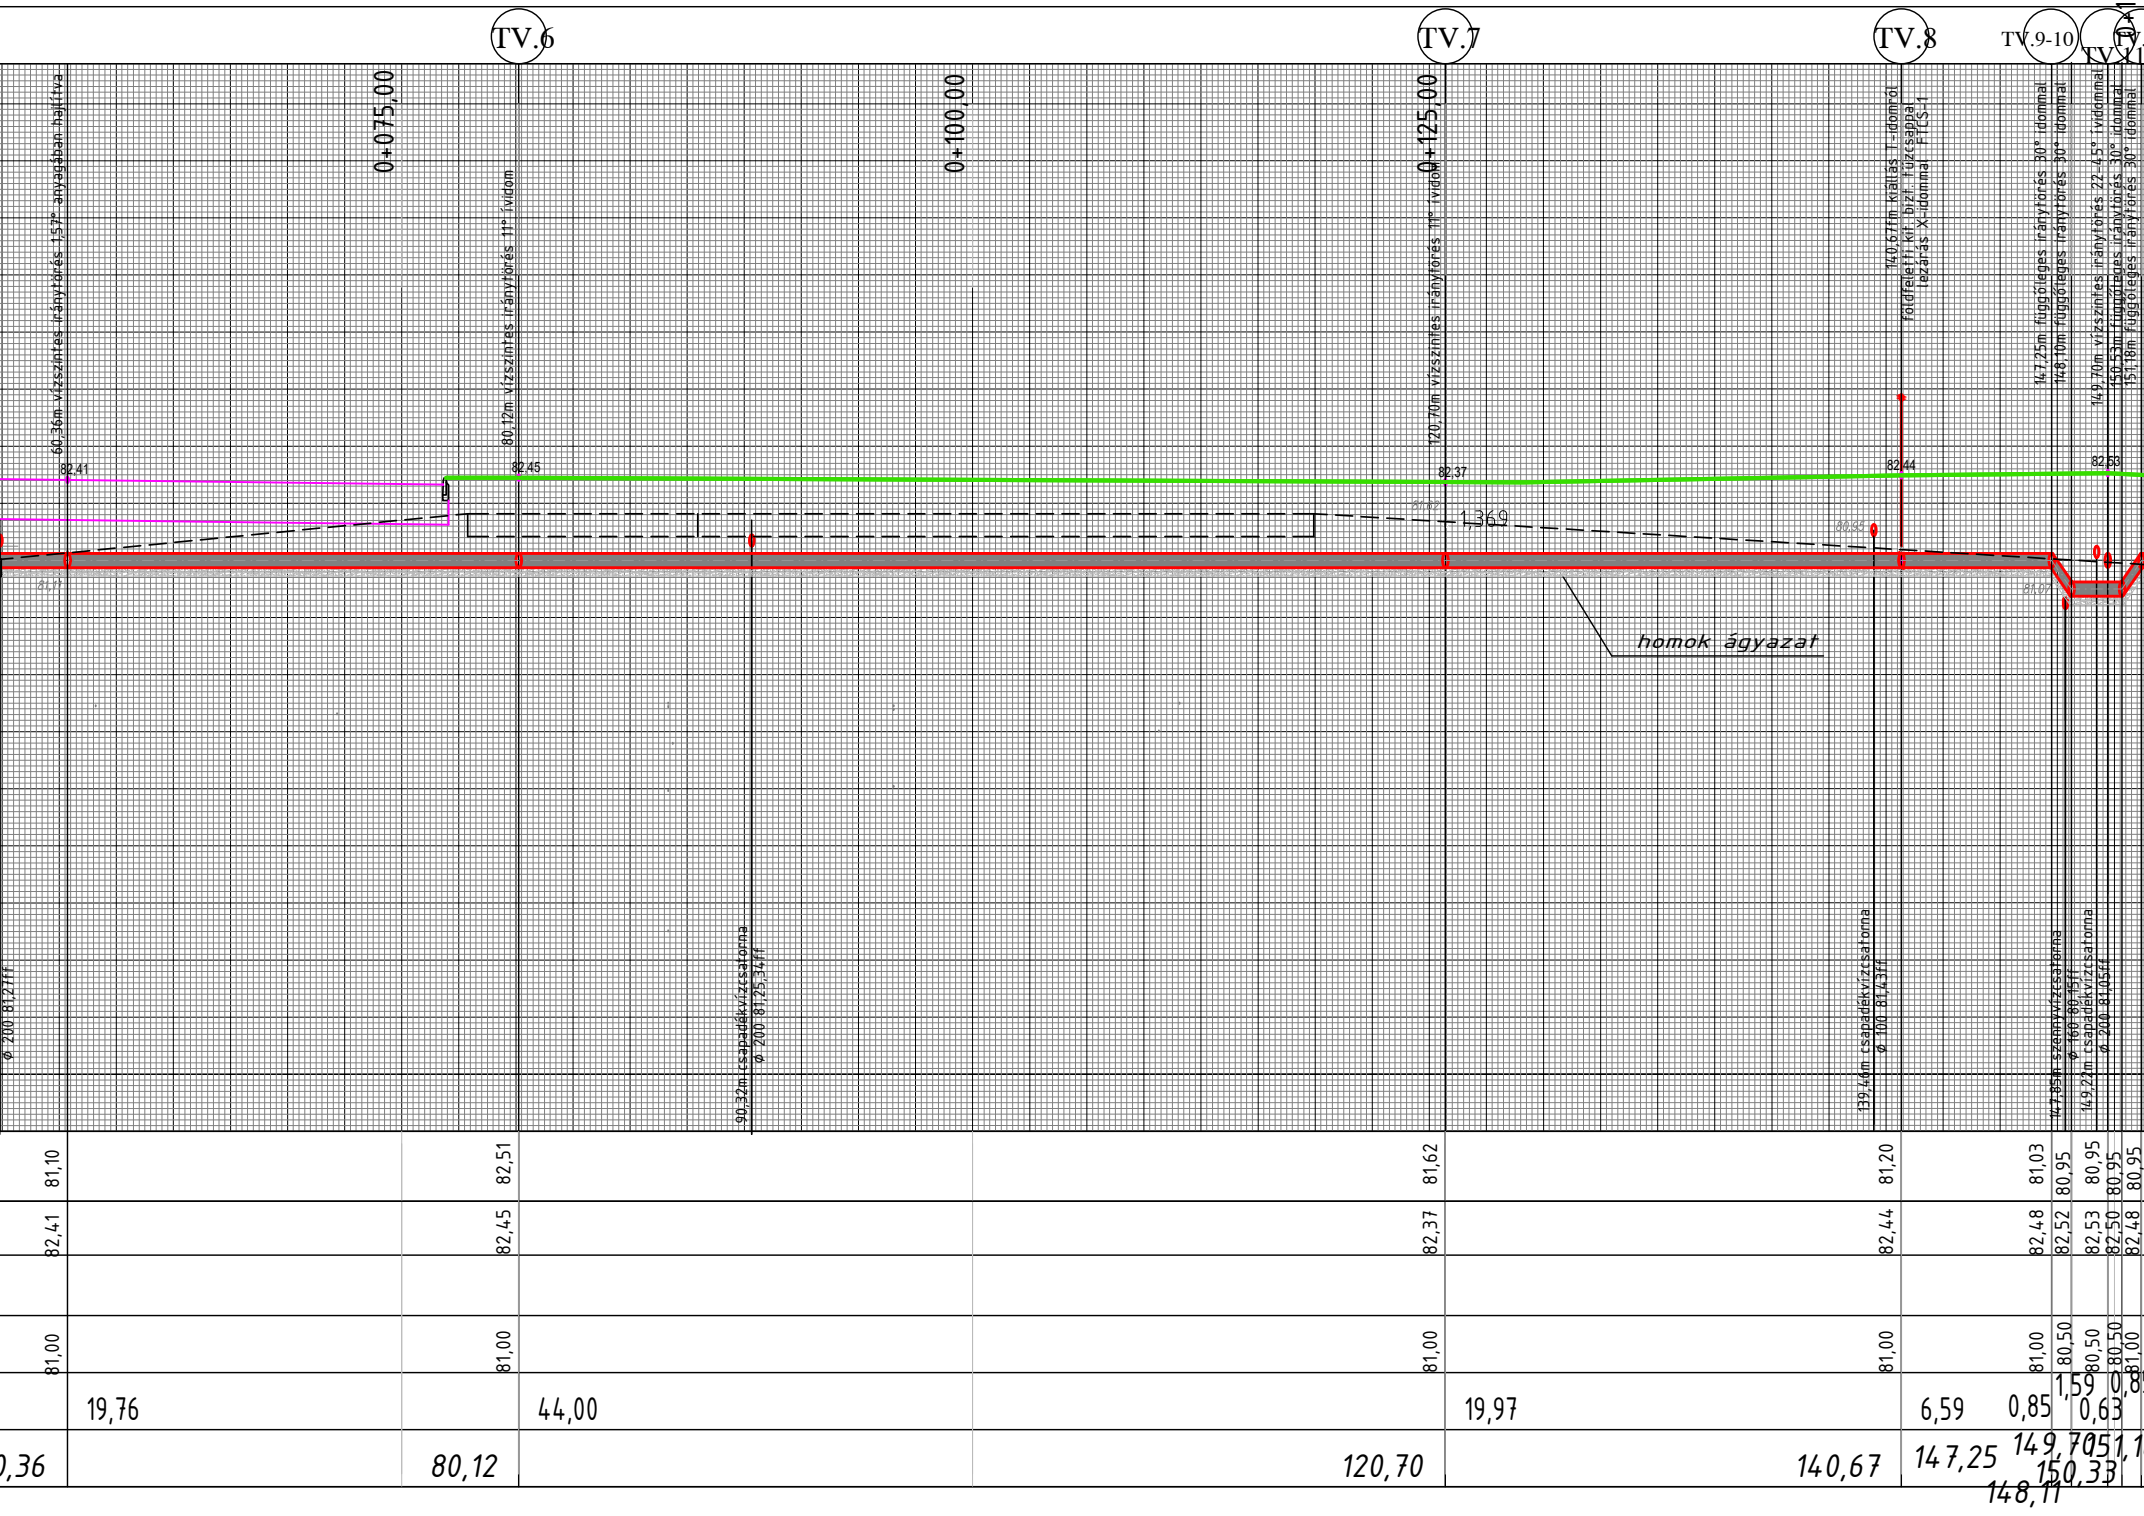
TV.6
TV.7
TV.8
TV.9-10
TV.11
0+075,00
0+100,00
0+125,00
0+150,00
60,36m vízszintes iránytörés 1,57° anyagában hajlítva
80,12m vízszintes iránytörés 11° ívidom
120,70m vízszintes iránytörés 11° ívidom
140,67fm kiállás T-idomról
földfeletti kif. bizt. fűzcsappal
lezárás X-idommal FTCS-1
147,25m függőleges iránytörés 30° idommal
148,10m függőleges iránytörés 30° idommal
149,70m vízszintes iránytörés 22-45° ívidommal
150,53m függőleges iránytörés 30° idommal
151,18m függőleges iránytörés 30° idommal
82,41
82,45
82,37
82,44
82,53
1,369
homok ágyazat
ø 200 81,27ff
90,32m csapadékvízcsatorna
ø 200 81,25,34ff
139,46m csapadékvízcsatorna
ø 100 81,43ff
147,85m szennyvízcsatorna
ø 160 80,15ff
149,22m csapadékvízcsatorna
ø 200 81,05ff
81,10
82,51
81,62
81,20
81,03
80,95
80,95
80,95
80,95
82,41
82,45
82,37
82,44
82,48
82,52
82,53
82,50
82,48
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
80,50
80,50
80,50
81,00
19,76
44,00
19,97
6,59
0,85
1,59
0,63
0,8
0,36
80,12
120,70
140,67
147,25
148,11
149,70
150,33
151,1

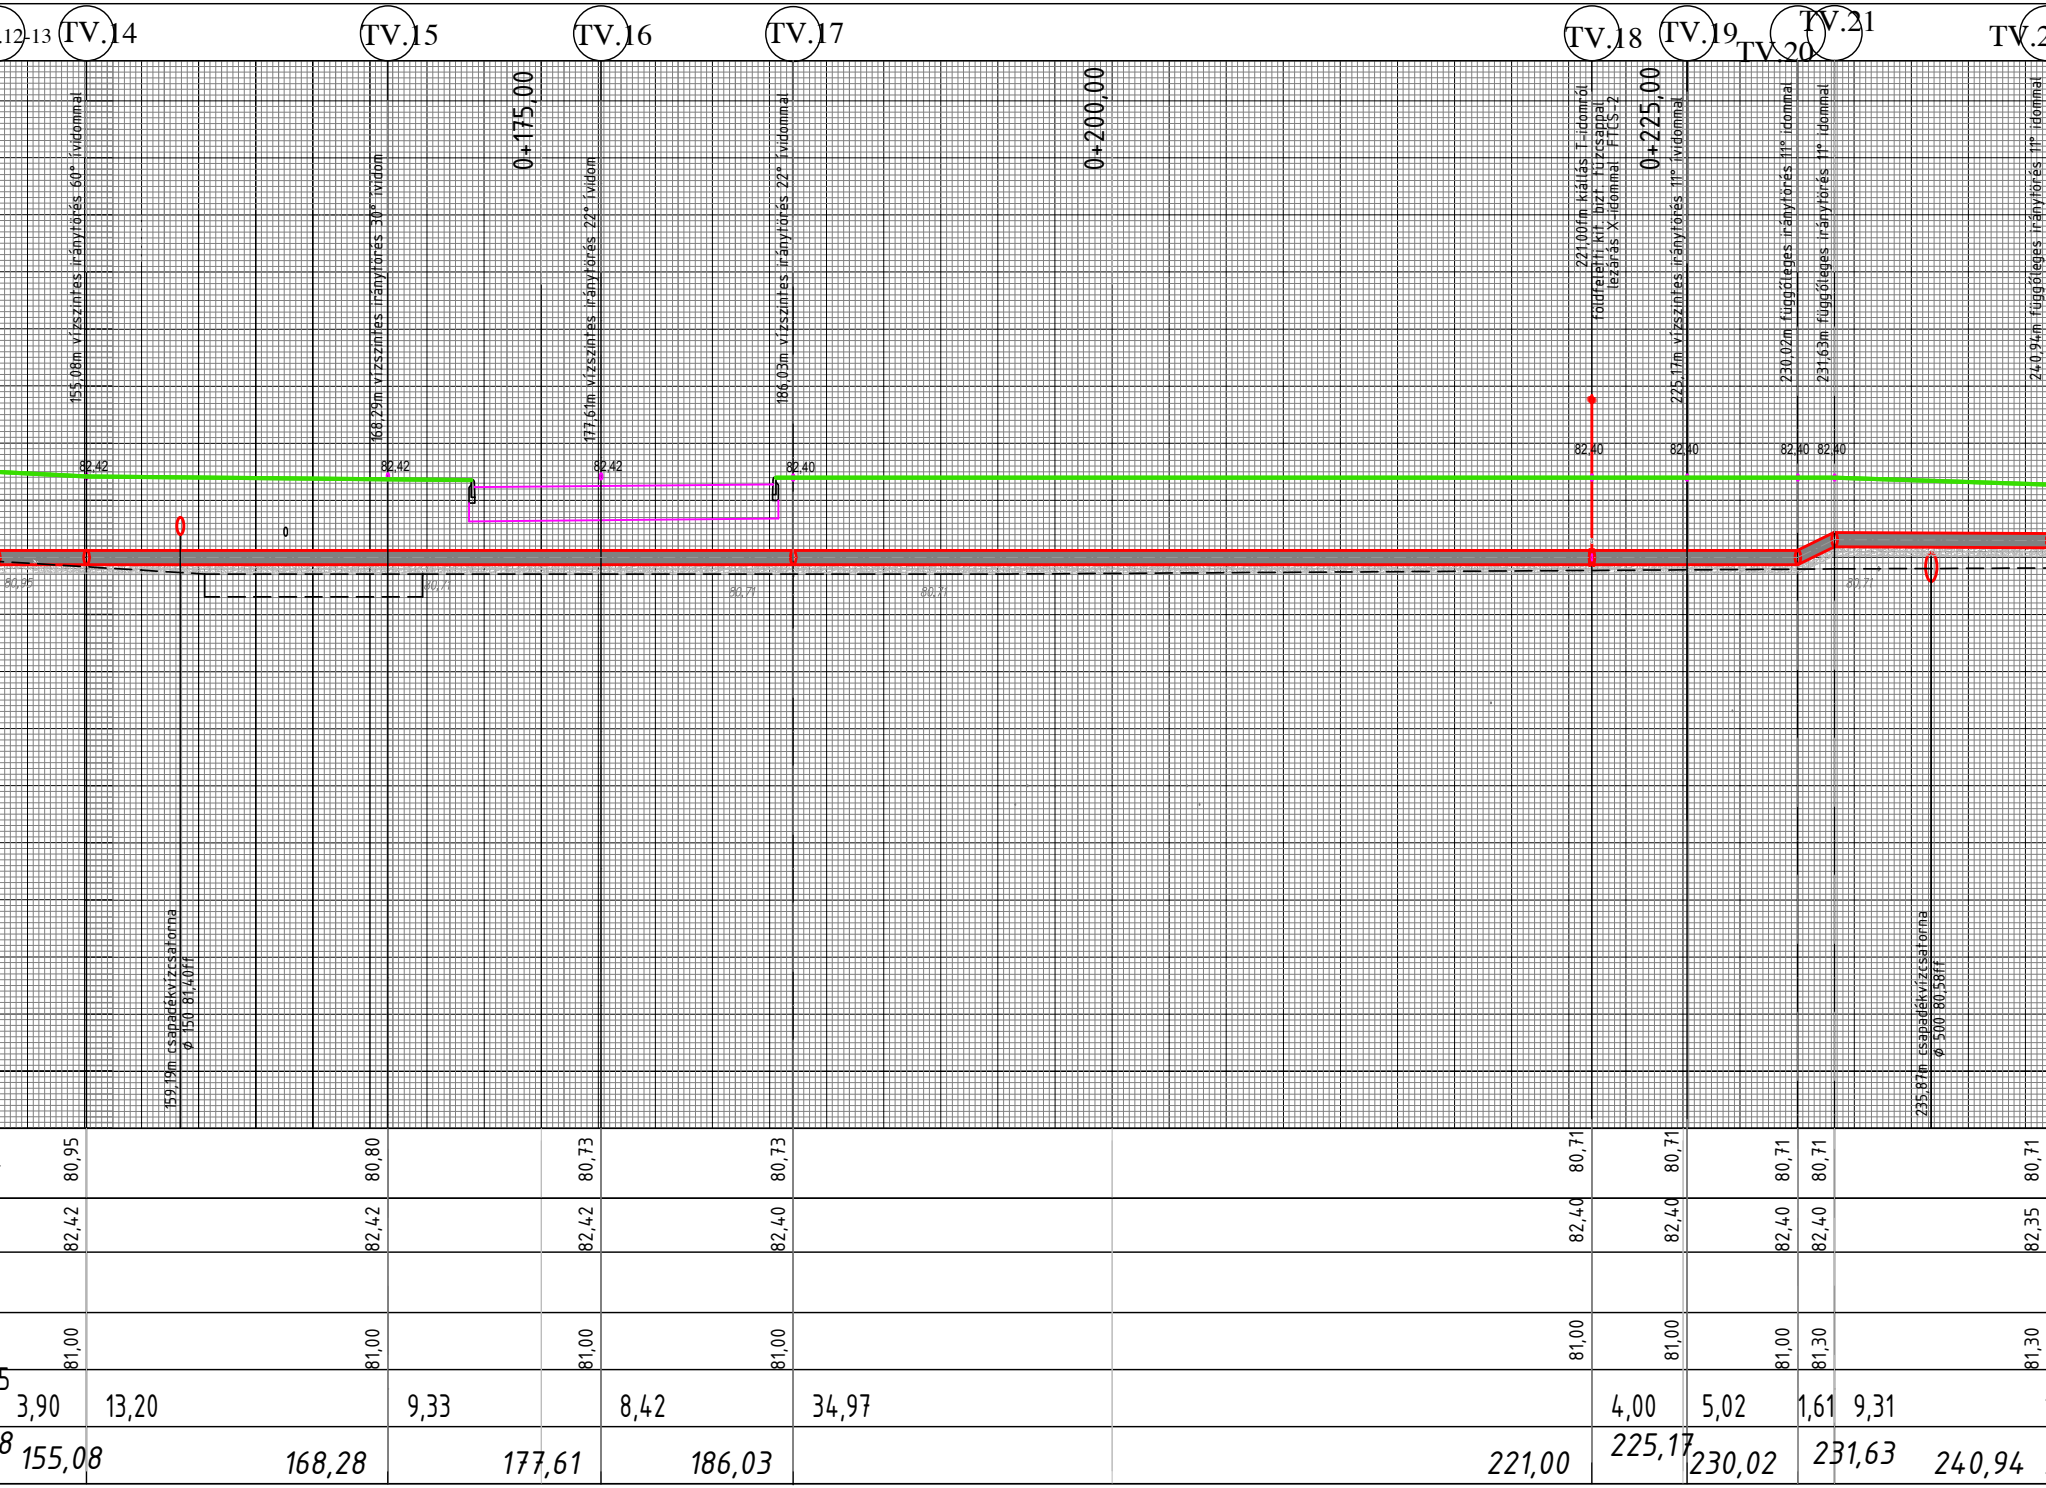

TV.12-13
TV.14
TV.15
TV.16
TV.17
TV.18
TV.19
TV.20
TV.21
TV.2
0+175,00
0+200,00
0+225,00
155,08m vízszintes iránytörés 60° ívidommal
168,29m vízszintes iránytörés 30° ívidom
177,61m vízszintes iránytörés 22° ívidom
186,03m vízszintes iránytörés 22° ívidommal
221,00fm kiállás T-idomról
földfeletti kit. bizt. fűzcsappal
lezárás X-idommal FTCS-2
225,17m vízszintes iránytörés 11° ívidommal
230,02m függőleges iránytörés 11° idommal
231,63m függőleges iránytörés 11° idommal
240,94m függőleges iránytörés 11° idommal
82,42
82,42
82,42
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
0
80,95
80,71
80,71
80,71
80,71
159,19m csapadékvízcsatorna
ø 150 81,40ff
235,87m csapadékvízcsatorna
ø 500 80,58ff
80,95
80,80
80,73
80,73
80,71
80,71
80,71
80,71
80,71
82,42
82,42
82,42
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,35
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,30
81,30
5
3,90
13,20
9,33
8,42
34,97
4,00
5,02
1,61
9,31
8
155,08
168,28
177,61
186,03
221,00
225,17
230,02
231,63
240,94

396,00fm DN250x22,5 PE PE100 SDR11 PN16 KPE

TV 1-O 01416/7 hrsz.

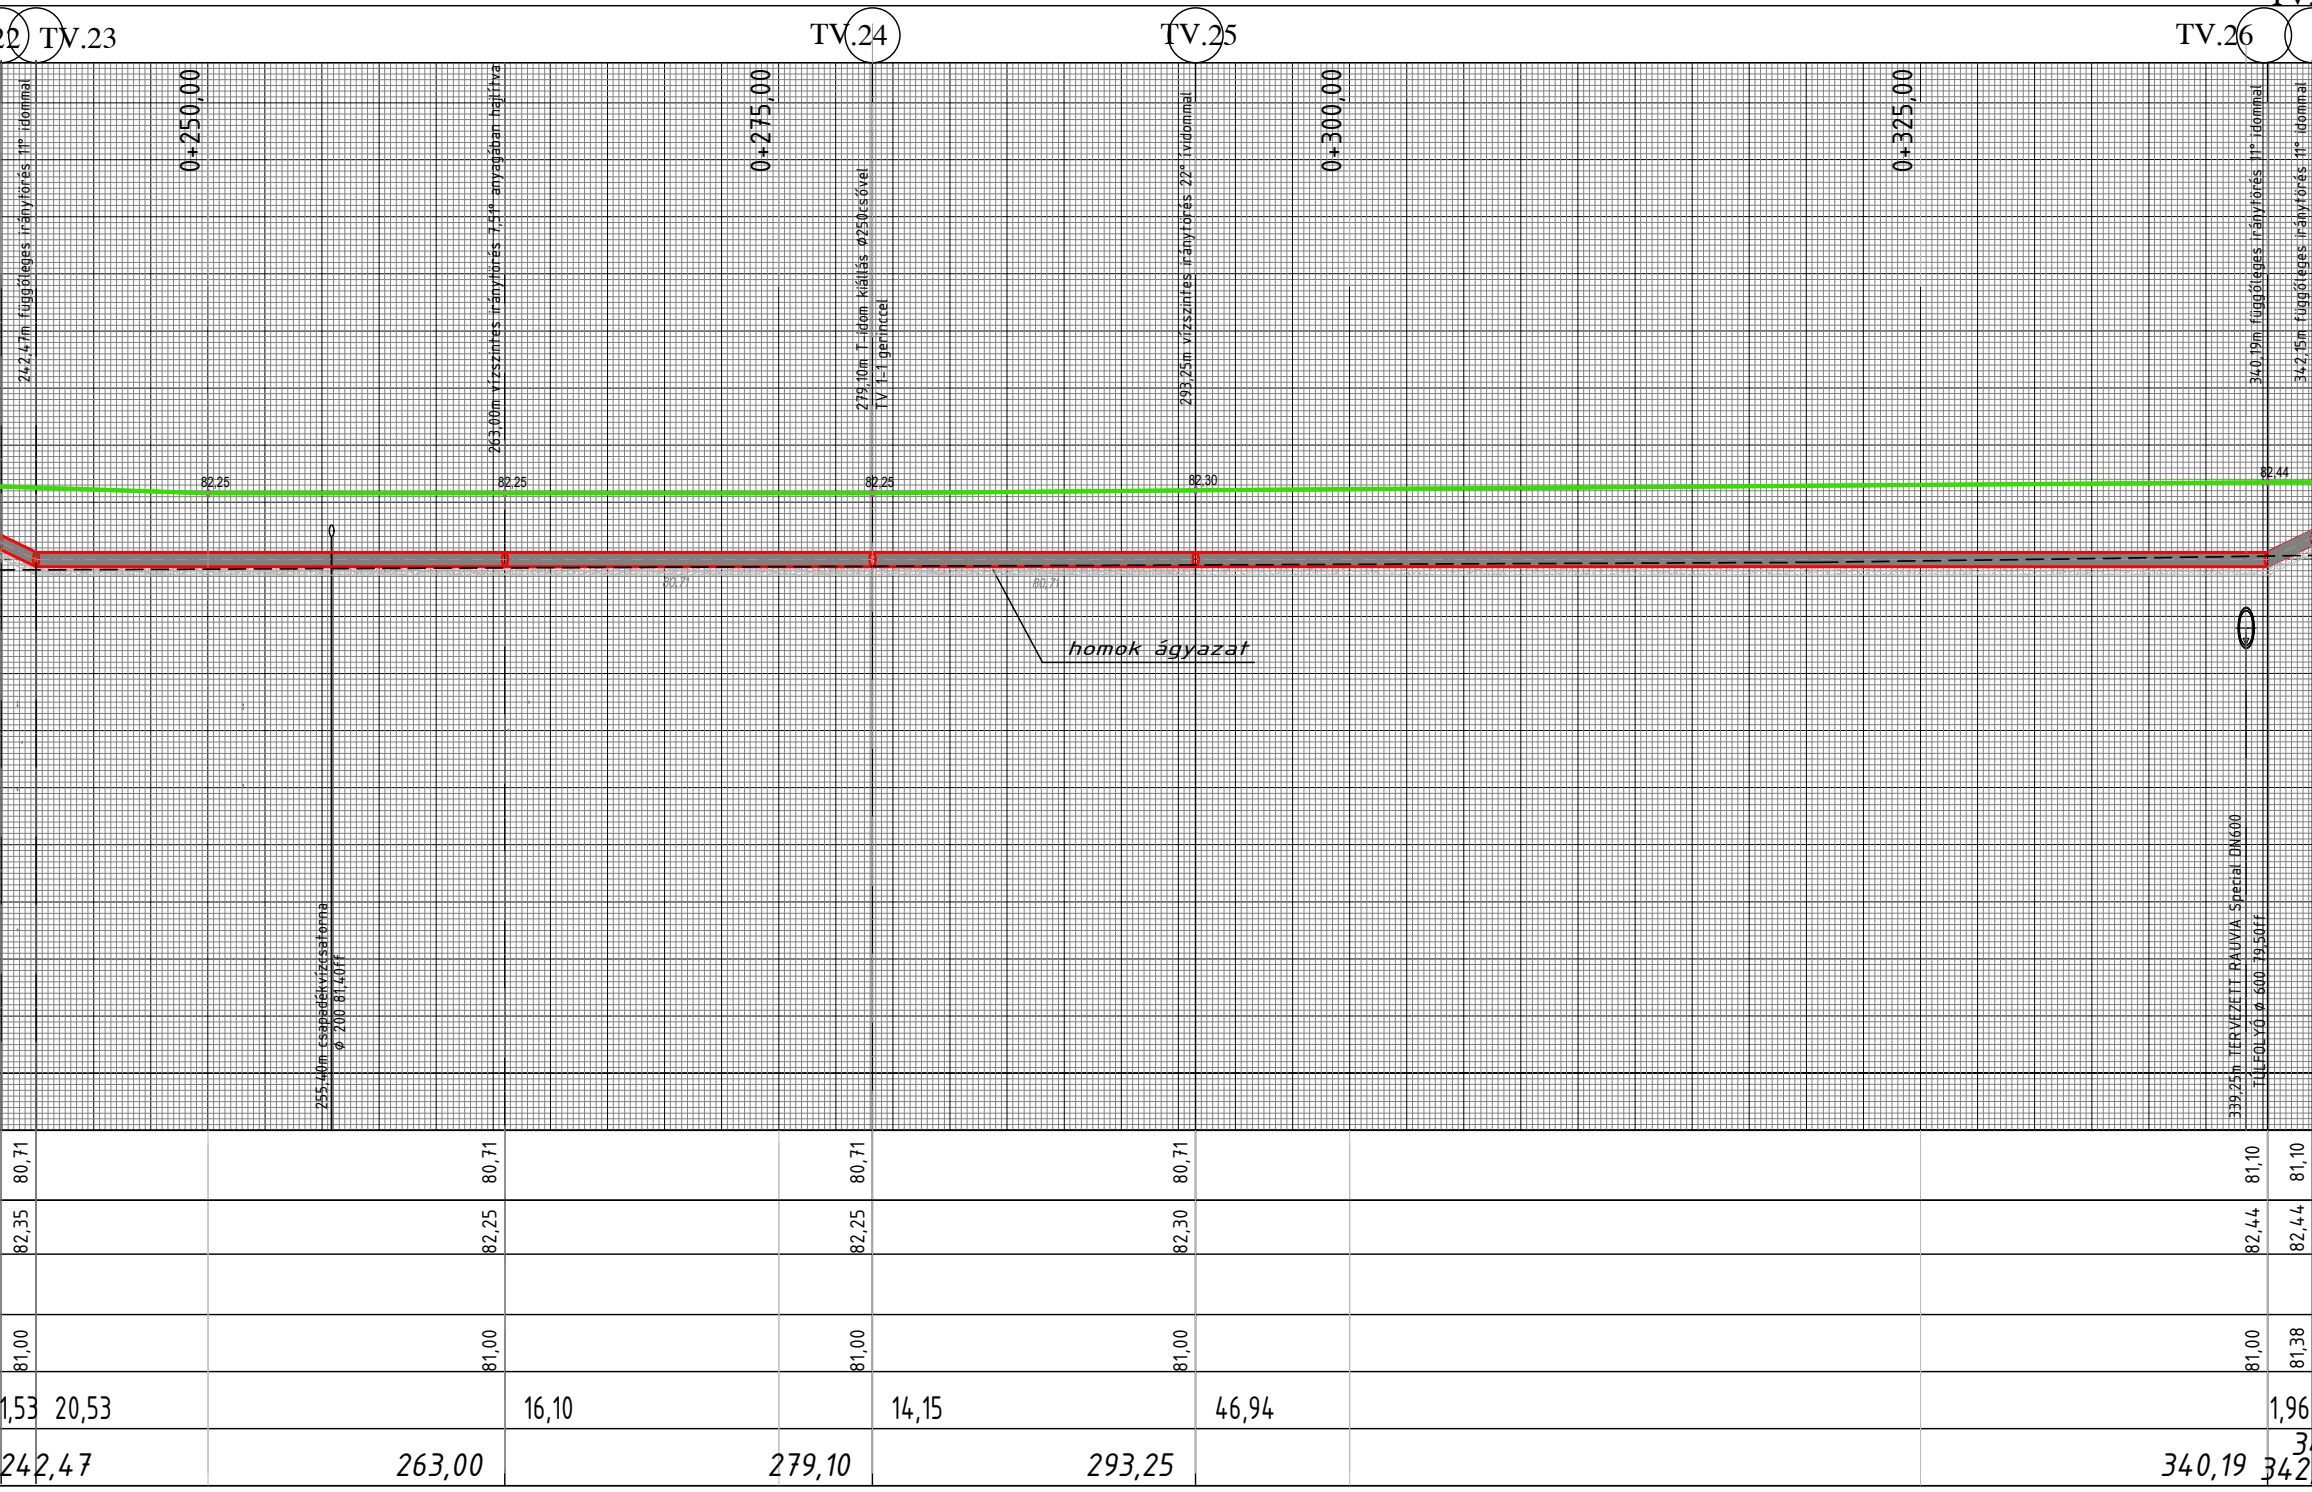
22
TV.23
TV.24
TV.25
TV.26
TV.
0+250,00
0+275,00
0+300,00
0+325,00
242,47m függőleges iránytörés 11° idommal
263,00m vízszintes iránytörés 7,51° anyagában hajlítva
279,10m T-idom kiállás ⌀250csővel
TV 1-1 gerinccel
293,25m vízszintes iránytörés 22° ívidommal
340,19m függőleges iránytörés 11° idommal
342,15m függőleges iránytörés 11° idommal
82,25
82,25
82,25
82,30
82,44
80,71
80,71
homok ágyazat
255,40m csapadékvízcsatorna
⌀ 200 81,40ff
339,25m TERVEZETT RAUVIA Special DN600
TÚLFOLYÓ ⌀ 600 79,50ff
80,71
80,71
80,71
80,71
81,10
81,10
82,35
82,25
82,25
82,30
82,44
82,44
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,38
1,53
20,53
16,10
14,15
46,94
1,96
242,47
263,00
279,10
293,25
340,19
342

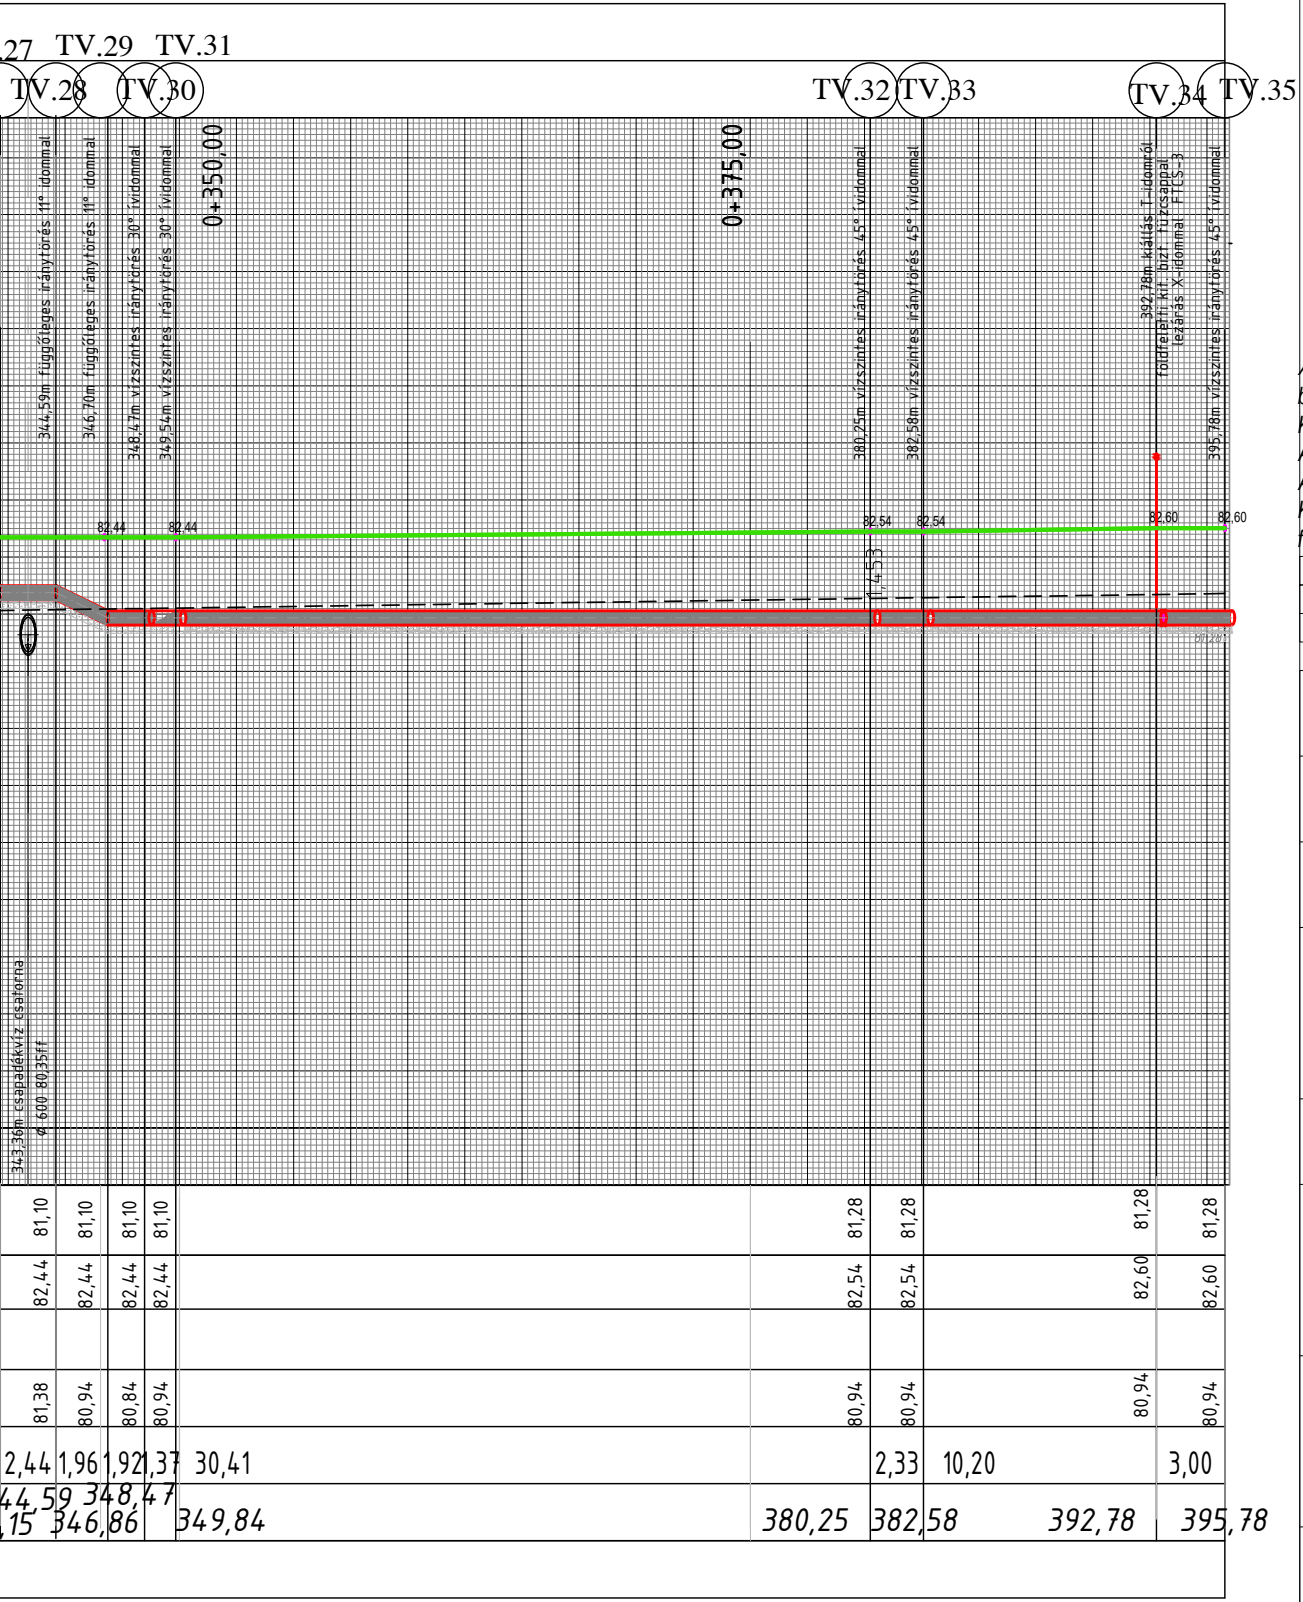

27
TV.29
TV.31
TV.28
TV.30
TV.32
TV.33
TV.34
TV.35
0+350,00
0+375,00
344,59m függőleges iránytörés 11° idommal
346,70m függőleges iránytörés 11° idommal
348,47m vízszintes iránytörés 30° ívidommal
349,54m vízszintes iránytörés 30° ívidommal
380,25m vízszintes iránytörés 45° ívidommal
382,58m vízszintes iránytörés 45° ívidommal
392,78m kiállás T-idomról
földfeletti kit. bizt. tűzcsappal
lezárás X-idommal FTCS-3
395,78m vízszintes iránytörés 45° ívidommal
343,36m csapadékvíz csatorna
ø 600 80,35fff
82,44
82,44
82,54
82,54
82,60
82,60
1,453
81,10 81,10 81,10 81,10 81,28 81,28 81,28 81,28
82,44 82,44 82,44 82,44 82,54 82,54 82,60 82,60
81,38 80,94 80,84 80,94 80,94 80,94 80,94 80,94
2,44 1,96 1,92 1,37 30,41 2,33 10,20 3,00
44,59 348,47
15 346,86 349,84 380,25 382,58 392,78 395,78

JELMAGYARÁZAT:

— — —	Meglévő terep
🟥	Tervezett gerinc
▨	Tervezett homok ágyazat
🟩	Tervezett terep
—	Tervezett burkolat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

000			
Index	Változás	Dátum	

Rajz megnevezése:
TŰZIVÍZVEZETÉK HOSSZ-SZELVÉNYE
TV 1-0 1.szakasz

Rajzszám: MK-8

Index: 001

Szakág:
Út-közműépítés

Munkaszám: 21133-a

Lépték:
M=1:100
M=1:250

Tervfajta:
Kiviteli terv

Dátum:
2025.07.

Megbízás tárgya:

METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY
ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE

Építési hely:
Szeged, Hrsz.: 01416/7

Megbízó:

METRANS

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 1-39.

Út-, vasút- és közműtervező:

T·P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező:
Miklósi Attila *okleveles építőmérnök*
KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513