Vezeték jele: CS 2-0 01416/7 hrsz.

Vezeték helye:

HOSSZ-SZELVÉNY

M_V=1:100
M_H=1:250

Balti alapsík 0,00 mBf.

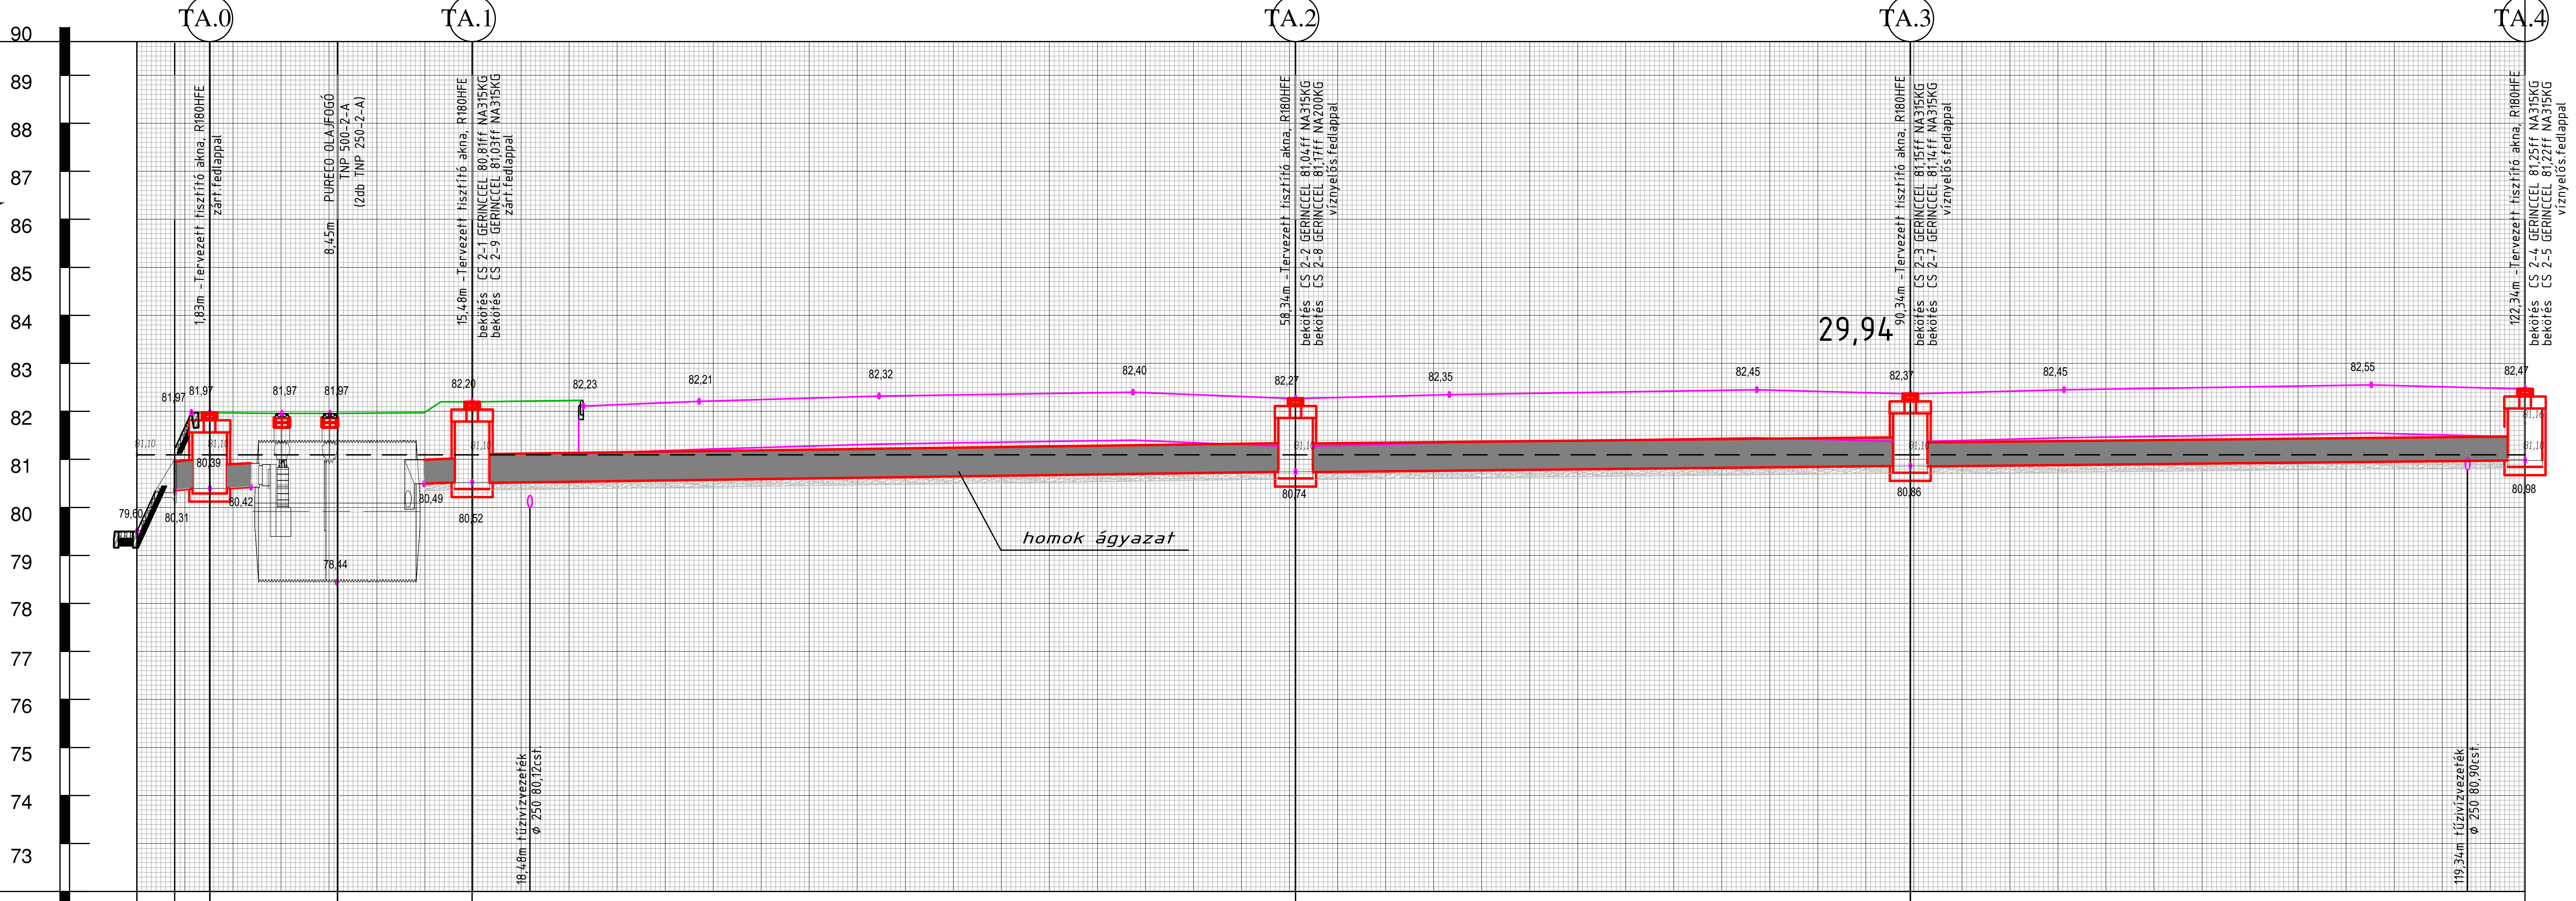

Hidraulikai adatok:			5 ‰	430,50l/s	5 ‰ 315,30l/s	4 ‰ 245,21ls	4 ‰ 168,90ls	
Terepszint (mBf.)	meglévő		81,10	81,10	81,10	81,10	81,10	81,10
	tervezett		81,97		82,20	82,27	82,37	82,47
Akna fedlapszint	(mBf.)		81,97	81,97	82,20 82,20	82,27	82,37	82,47 82,47
Csőfolyásfenék	(mBf.)	80,31	80,39	78,44	80,52	80,74	80,86	80,98
Egyes hossz	(m)	1,83	13,66		42,86	32,00	32,00	
Folyamatos hossz	(m)	1,83		15,49		58,35	90,35	122,35
Épül összesen	(fm)	1,85fm X-STREAM PP SN8 DN600	10,0 fm DN 500 KGME		75,00fm ROCLA V60VB		32,00 fm DN 500 KGME	

JELMAGYARÁZAT:
- Meglévő terep
- Tervezett gerinc
- Tervezett homok ágyazat
- Tervezett terep
- Tervezett burkolat

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

Rajz megnevezése: CSAPADÉKVÍZCSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE CS 2-0
Rajzszám: MK-16
Index: 001
Szakág: Út-közműépítés
Munkaszám: 21133-a
Lépték: M=1:100 M=1:250
Tervfajta: Kiviteli terv
Dátum: 2025.07.
Megbízás tárgya: METRANS SZEGEDI LOGISZTIKAI TELEPHELY ÚT-, VASÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTÉSI TERVE
Építési hely: Szeged, Hrsz.: 01416/7
Megbízó: METRANS SZEGED KFT. *1211 Budapest, Salak u. 1-39.*
Út-, vasút- és közműtervező:

T·P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373, Fax: (96) 418-699
email:talent_plan@arrabonet.hu

Felelős tervező: Miklósi Attila *okleveles építőmérnök KÉ-K 08-0513, KÉ-VA 08-0513, VZ-K 08-0513*